

大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日:平成24年10月7日(日)

測定時間:9:45~12:50

測定器:Polimaster PM-1610
ATOMTEC AT6130C

測定点:地上1.0m高さ

測定者:(東大和久)きなやん・坂さん

被ばく線量:24μSv(借用APD)

※Polimaster PM-1610は、(株)ラ・ソリューションズ(022-342-8727)の提供協力品です。

9:00 :道の駅ならは着0.24μSv/h

:受付免許証/許可書確認

防護装備着用、APD/トランシーバー借用

9:15 :出発

9:45 :一次立入開始


12:50 :一次立入終了

14:00 :スクリーニングサーベイ

>13kcpm 拭き取り除染を実施

人・物とも<13kcpm で搬出・持ち出し可

14:30 :終了

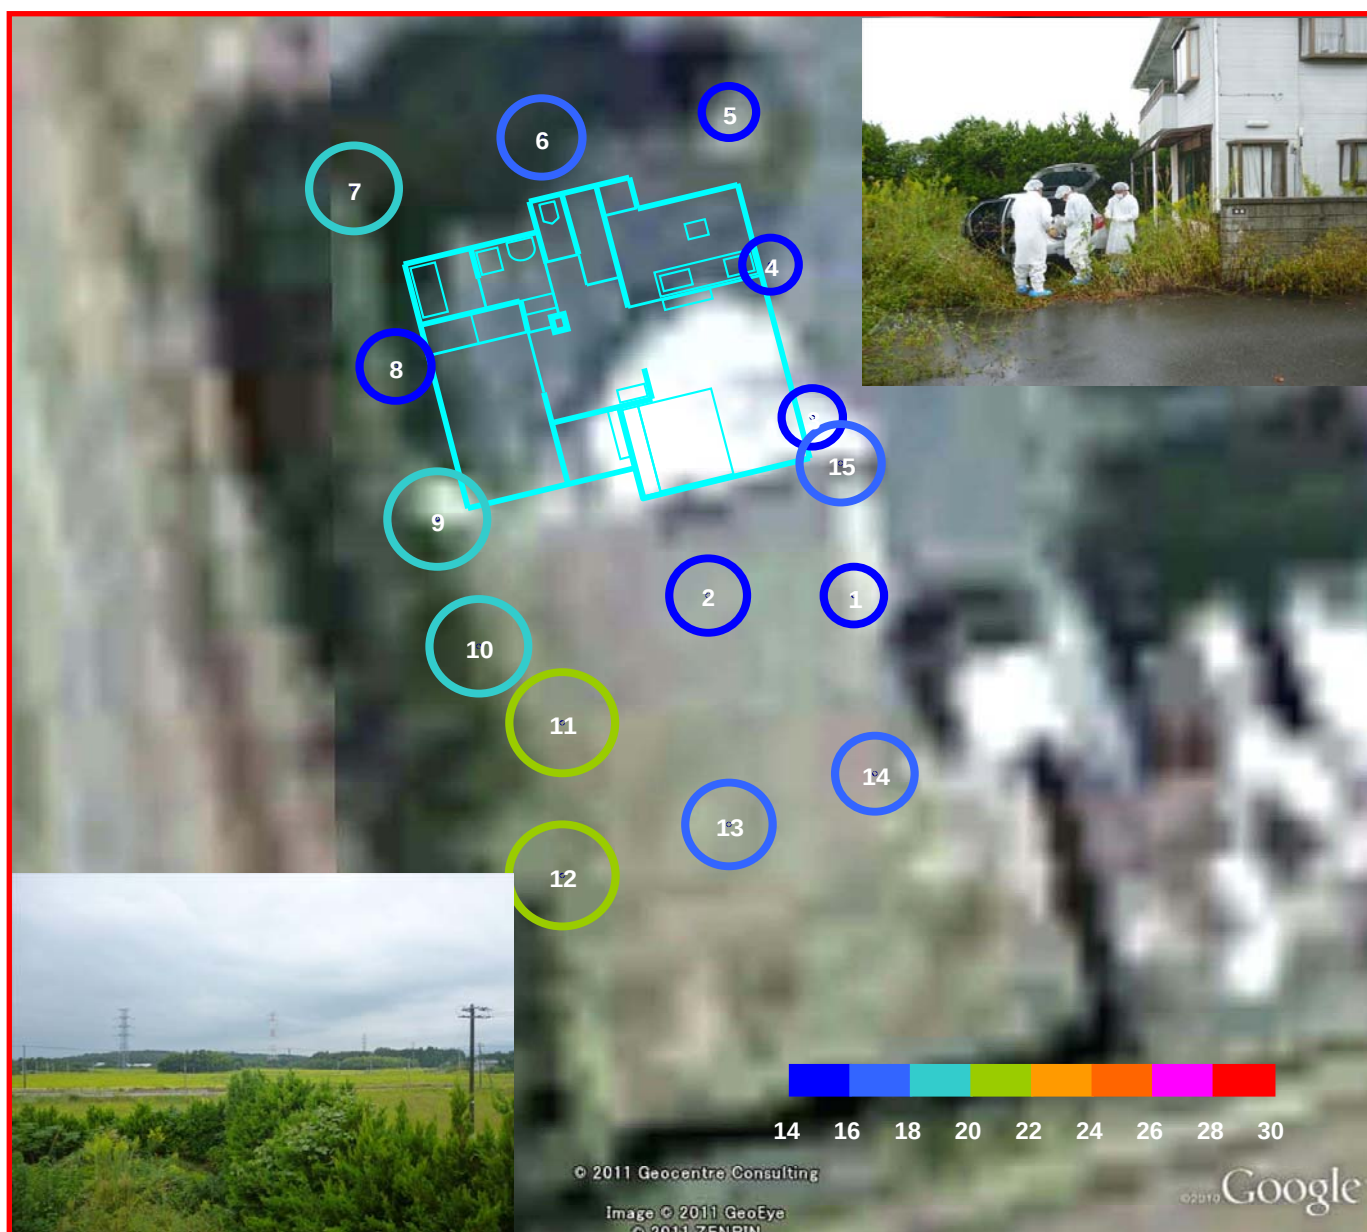

単位:μSv/hr

平均:幾何平均 偏差:幾何標準偏差

No.	8/3	11/26	3/18	5/26	10/7	No.	8/3	11/26	3/18	5/26	10/7
1	13.7	17.2	13.2	10.4	11.5	11	17.5	18.4	15.8	20.4	20.1
2	14.5	17.8	13.2	10.6	14.8	12	18.1	18.9	16.4	18.2	20.3
3	17.6	17.7	15.3	12.0	11.7	13	17.9	18.6	17.0	18.4	16.6
4	18.5	18.6	15.4	12.4	10.8	14	17.5	18.6	16.6	17.4	15.1
5	20.1	18.6	15.9	12.5	10.4	15		37.4			15.6
6	20.5	18.5	16.1	12.1	15.6	16					
7	20.8	18.7	16.2	11.9	17.1	17					
8	22.3	18.7	16.4	11.9	13.7	18					
9	23.0	18.9	16.6	11.4	19.0	平均	18.2	19.3	15.6	13.4	15.1
10	15.2	18.1	15.2	12.3	18.8	偏差	1.17	1.20	1.08	1.25	1.25

