



大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	14回目	測定日	平成26年9月13日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	11:00~12:30
測定点	2m	測定者	きなやん、OBいずさん、はしやん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto powered by xls-hashimoto

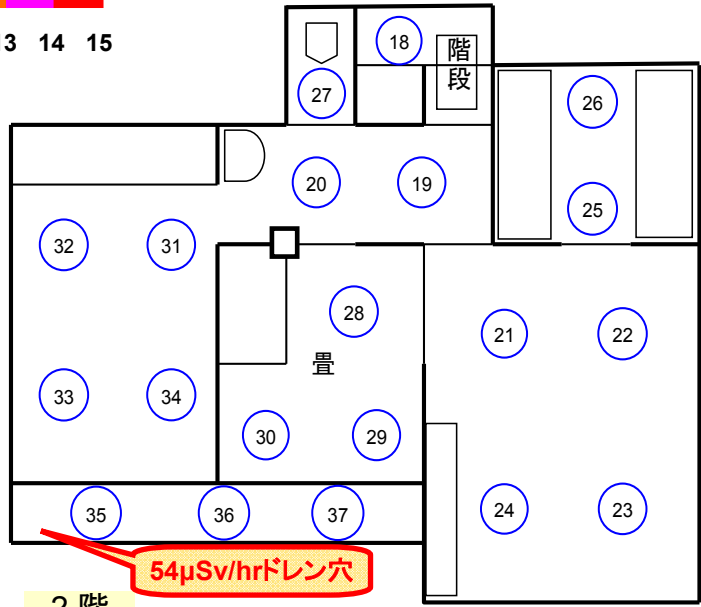


測定高さ: 2m

2階の寝室には、それは立派な苔が茂っていました。きのこも同様です。床板も抜けそうになりました。庭はジャングルです。

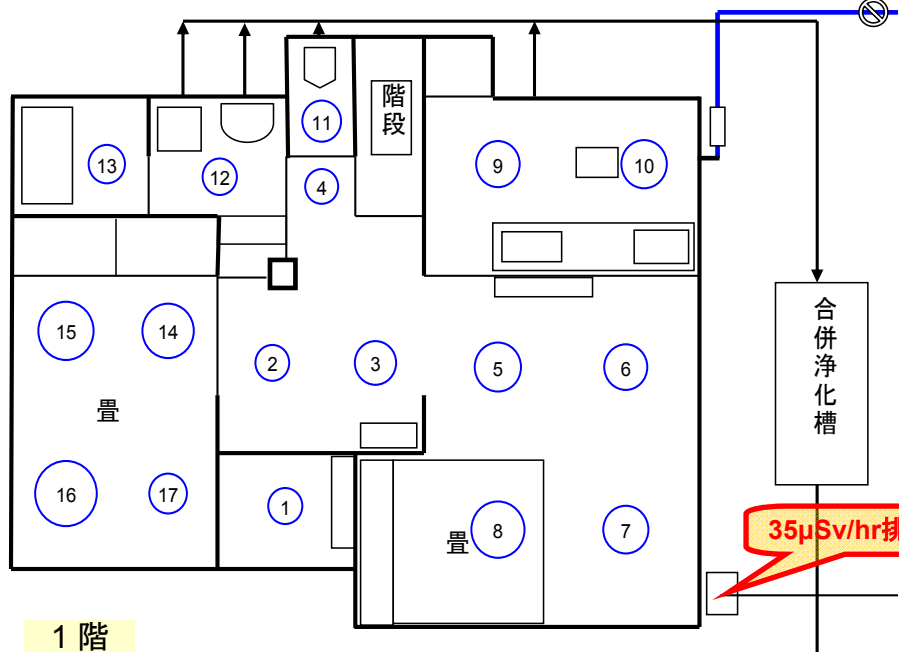


合併浄化槽

平均	1cm	5.47 x ÷ 1.15			1m	5.46 x ÷ 1.16			2m	5.51 x ÷ 1.15					
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	4.00	3.97	4.15	11	4.46	4.61	4.72	21	5.58	5.51	5.52	31	5.77	5.76	5.79
2	4.25	4.32	4.13	12	4.08	4.00	4.19	22	5.84	5.85	5.90	32	5.83	5.80	5.83
3	5.09	5.03	5.02	13	4.27	4.32	4.43	23	5.71	5.76	5.80	33	5.90	5.89	5.90
4	4.13	3.93	4.02	14	6.53	6.34	6.26	24	5.62	5.63	5.68	34	5.83	5.85	5.87
5	6.08	5.80	5.63	15	7.07	6.86	6.71	25	5.96	5.95	5.97	35	6.03	6.05	6.06
6	5.33	5.27	5.23	16	6.52	6.90	7.49	26	5.94	5.94	5.97	36	6.13	6.11	6.15
7	5.46	5.25	5.48	17	4.32	4.46	4.58	27	5.60	5.58	5.69	37	6.22	6.20	6.23
8	5.75	6.47	6.46	18	5.14	5.23	5.48	28	5.80	5.94	5.80	38			
9	5.42	5.29	5.29	19	6.00	5.54	5.76	29	5.79	5.72	5.76	39			
10	5.39	5.36	5.53	20	5.91	5.81	5.74	30	5.62	5.56	5.58	40			

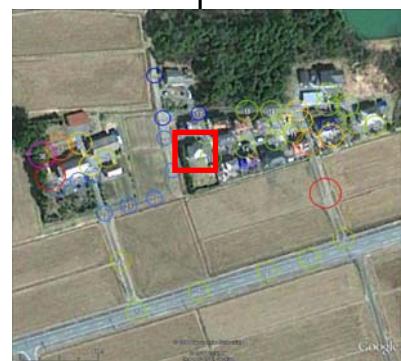


大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	14回目	測定日	平成26年9月13日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	11:00~12:30
測定点	1m	測定者	きなやん、OBいずさん、はしやん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto powered by xls-hashimoto

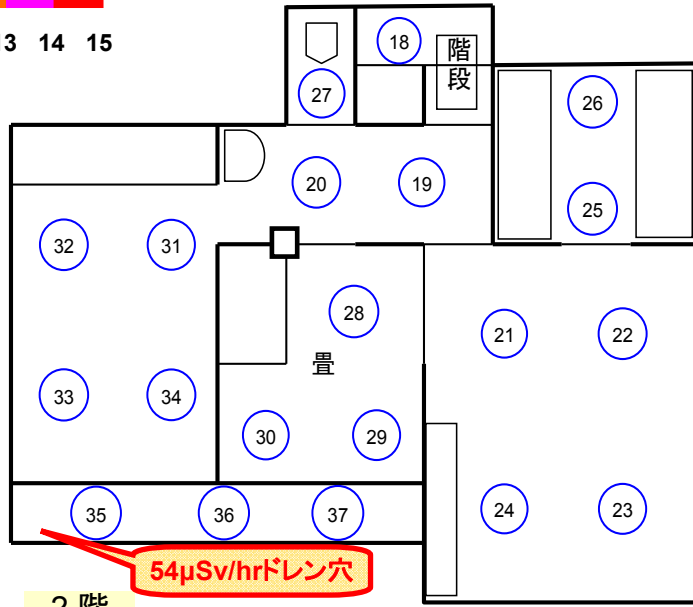

測定高さ: 1m


2階の寝室には、それは立派な苔が茂っていました。きのこも同様です。床板も抜けそうになりました。庭はジャングルです。

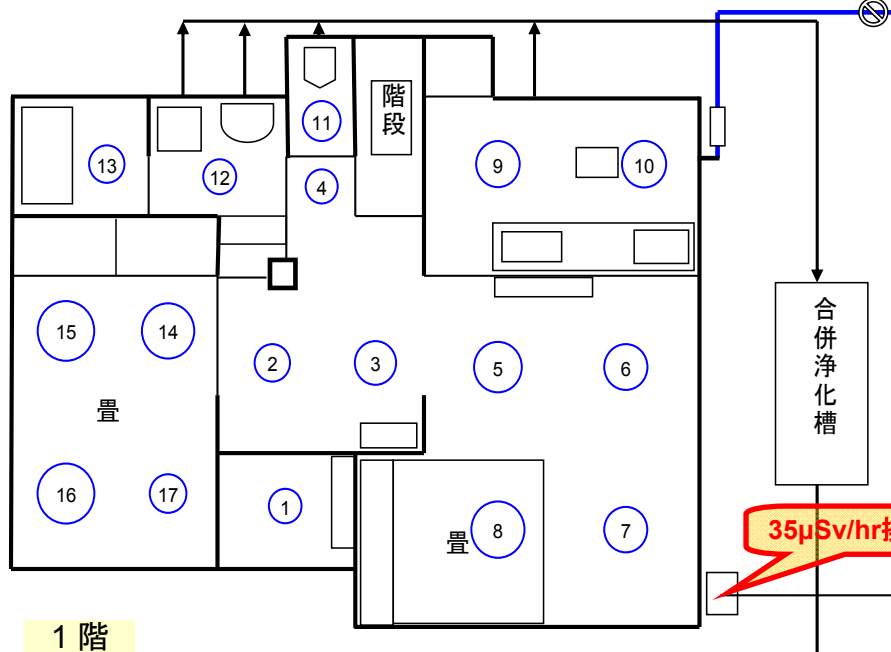

合併浄化槽


35μSv/hr排水口

平均	1cm	5.47 x ÷ 1.15			1m	5.46 x ÷ 1.16			2m	5.51 x ÷ 1.15					
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	4.00	3.97	4.15	11	4.46	4.61	4.72	21	5.58	5.51	5.52	31	5.77	5.76	5.79
2	4.25	4.32	4.13	12	4.08	4.00	4.19	22	5.84	5.85	5.90	32	5.83	5.80	5.83
3	5.09	5.03	5.02	13	4.27	4.32	4.43	23	5.71	5.76	5.80	33	5.90	5.89	5.90
4	4.13	3.93	4.02	14	6.53	6.34	6.26	24	5.62	5.63	5.68	34	5.83	5.85	5.87
5	6.08	5.80	5.63	15	7.07	6.86	6.71	25	5.96	5.95	5.97	35	6.03	6.05	6.06
6	5.33	5.27	5.23	16	6.52	6.90	7.49	26	5.94	5.94	5.97	36	6.13	6.11	6.15
7	5.46	5.25	5.48	17	4.32	4.46	4.58	27	5.60	5.58	5.69	37	6.22	6.20	6.23
8	5.75	6.47	6.46	18	5.14	5.23	5.48	28	5.80	5.94	5.80	38			
9	5.42	5.29	5.29	19	6.00	5.54	5.76	29	5.79	5.72	5.76	39			
10	5.39	5.36	5.53	20	5.91	5.81	5.74	30	5.62	5.56	5.58	40			

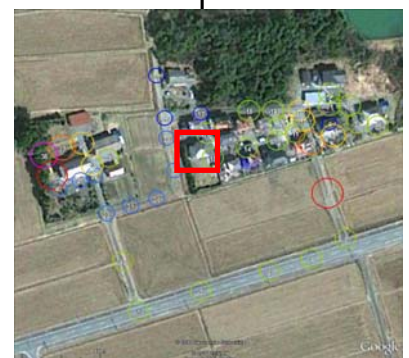



大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	14回目	測定日	平成26年9月13日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	11:00~12:30
測定点	1cm	測定者	きなやん、OBいずさん、はしやん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto powered by xls-hashimoto

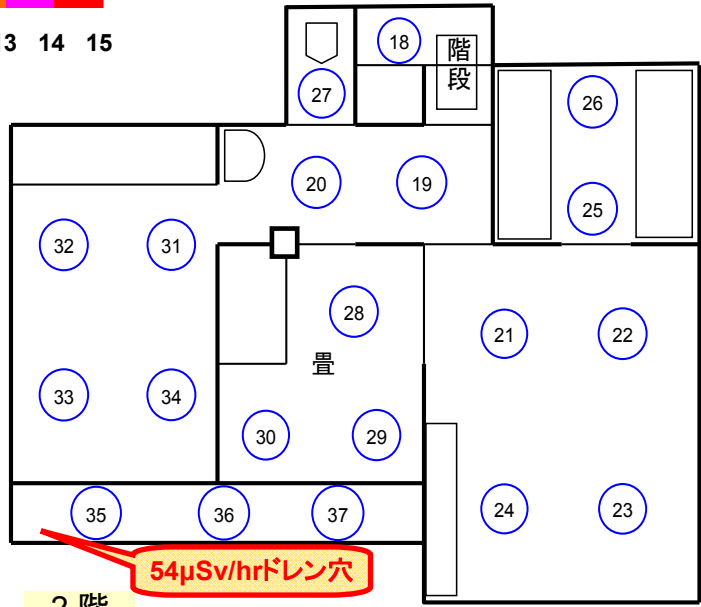

測定高さ: 1cm

2階の寝室には、それは立派な苔が茂っていました。きのこも同様です。床板も抜けそうになりました。庭はジャングルです。

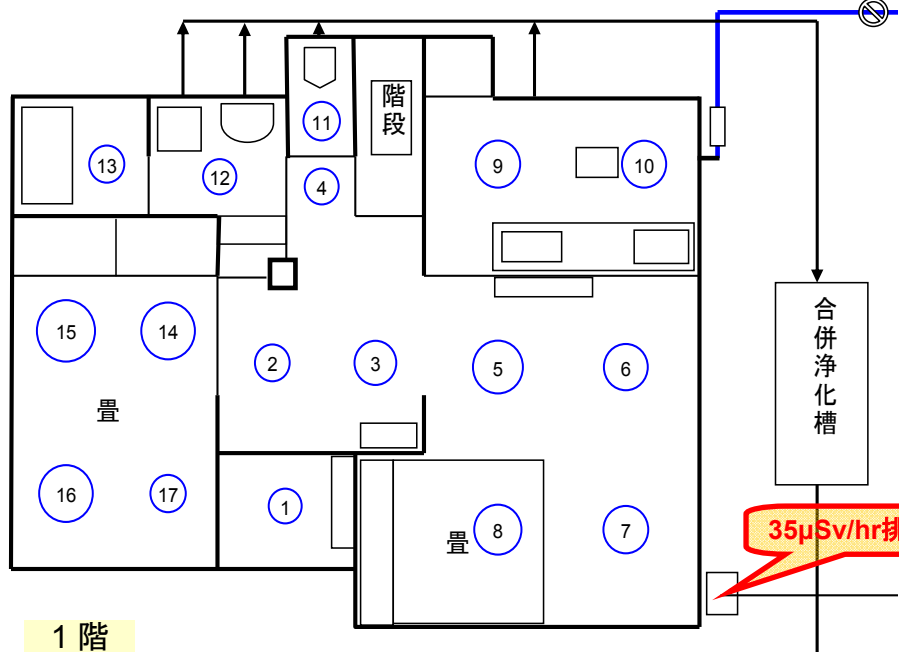

平均	1cm	5.47 x ÷ 1.15			1m	5.46 x ÷ 1.16			2m	5.51 x ÷ 1.15					
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	4.00	3.97	4.15	11	4.46	4.61	4.72	21	5.58	5.51	5.52	31	5.77	5.76	5.79
2	4.25	4.32	4.13	12	4.08	4.00	4.19	22	5.84	5.85	5.90	32	5.83	5.80	5.83
3	5.09	5.03	5.02	13	4.27	4.32	4.43	23	5.71	5.76	5.80	33	5.90	5.89	5.90
4	4.13	3.93	4.02	14	6.53	6.34	6.26	24	5.62	5.63	5.68	34	5.83	5.85	5.87
5	6.08	5.80	5.63	15	7.07	6.86	6.71	25	5.96	5.95	5.97	35	6.03	6.05	6.06
6	5.33	5.27	5.23	16	6.52	6.90	7.49	26	5.94	5.94	5.97	36	6.13	6.11	6.15
7	5.46	5.25	5.48	17	4.32	4.46	4.58	27	5.60	5.58	5.69	37	6.22	6.20	6.23
8	5.75	6.47	6.46	18	5.14	5.23	5.48	28	5.80	5.94	5.80	38			
9	5.42	5.29	5.29	19	6.00	5.54	5.76	29	5.79	5.72	5.76	39			
10	5.39	5.36	5.53	20	5.91	5.81	5.74	30	5.62	5.56	5.58	40			

