



大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	15回目	測定日	平成26年11月8日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	11:33~12:21
測定点	2m	測定者	きなやん、OBいずさん、はしやん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>

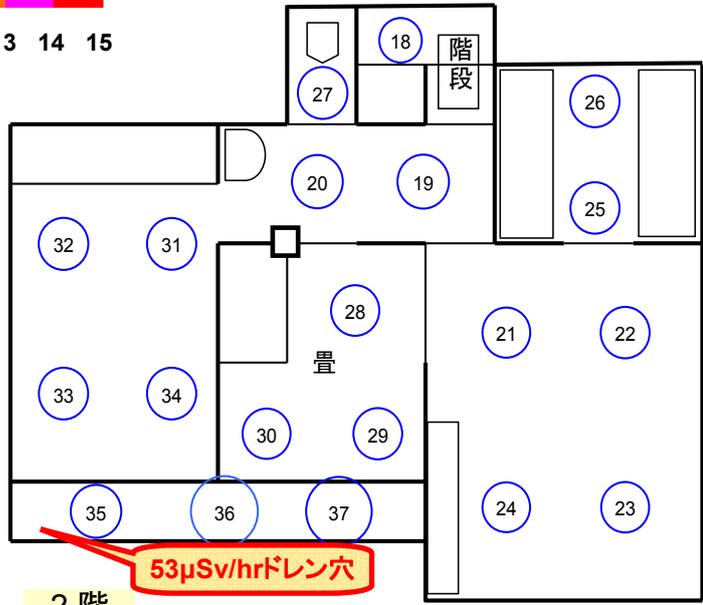


測定高さ: 2m

2階の寝室には、それは立派な苔が茂っていました。きのこも同様です。床板も抜けそうになりました。階段の途中には、動物の糞が転がっていました。

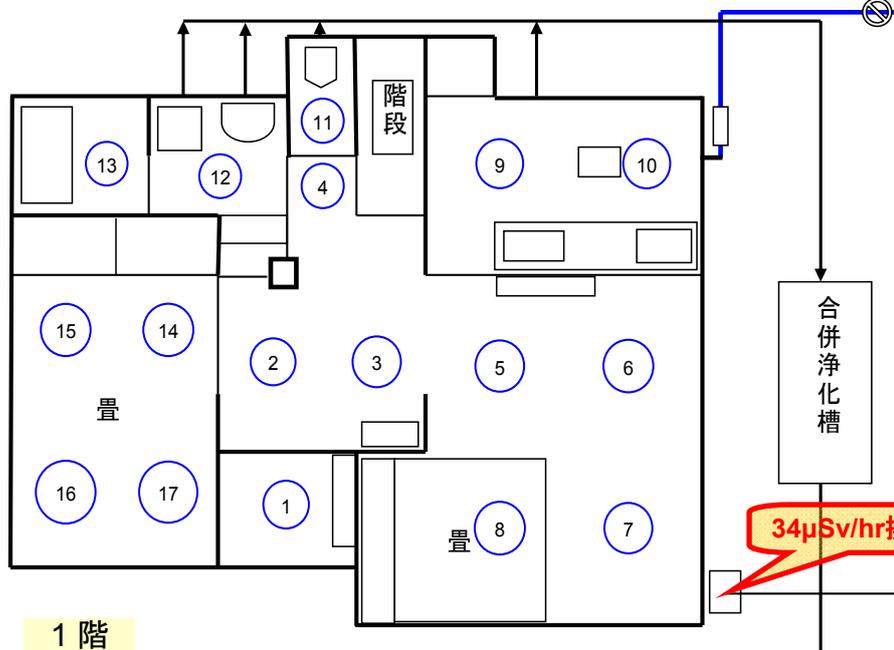


平均	1cm	5.93 x ÷ 1.11			1m	6.01 x ÷ 1.13			2m	5.94 x ÷ 1.11					
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	5.50	5.53	5.52	11	5.05	5.07	5.08	21	5.78	5.77	5.78	31	5.98	5.97	5.97
2	5.30	5.41	5.41	12	5.01	5.05	5.06	22	5.96	5.96	5.94	32	5.99	5.99	5.99
3	5.60	5.76	5.83	13	5.06	5.07	5.04	23	5.87	5.87	5.82	33	6.01	6.00	5.97
4	5.11	5.12	5.13	14	5.91	6.02	6.05	24	5.79	5.80	5.75	34	5.95	5.96	5.95
5	5.80	8.86	5.89	15	6.05	6.10	6.02	25	5.98	5.99	5.94	35	6.15	6.14	6.10
6	5.95	6.00	6.04	16	7.13	7.14	7.22	26	5.94	5.95	5.95	36	8.04	8.10	8.09
7	6.09	6.13	5.80	17	6.67	6.81	7.03	27	5.95	5.99	6.00	37	7.91	7.98	7.95
8	6.06	6.11	6.09	18	6.06	5.16	5.14	28	5.85	5.84	5.84	38			
9	5.61	5.64	5.65	19	6.19	6.22	6.23	29	5.84	5.89	5.90	39			
10	5.66	5.68	5.69	20	6.01	6.04	6.14	30	5.78	5.81	5.82	40			

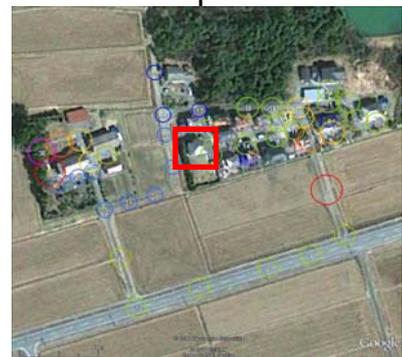



大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	15回目	測定日	平成26年11月8日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	11:33~12:21
測定点	1m	測定者	きなやん、OBいずさん、はしやん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>

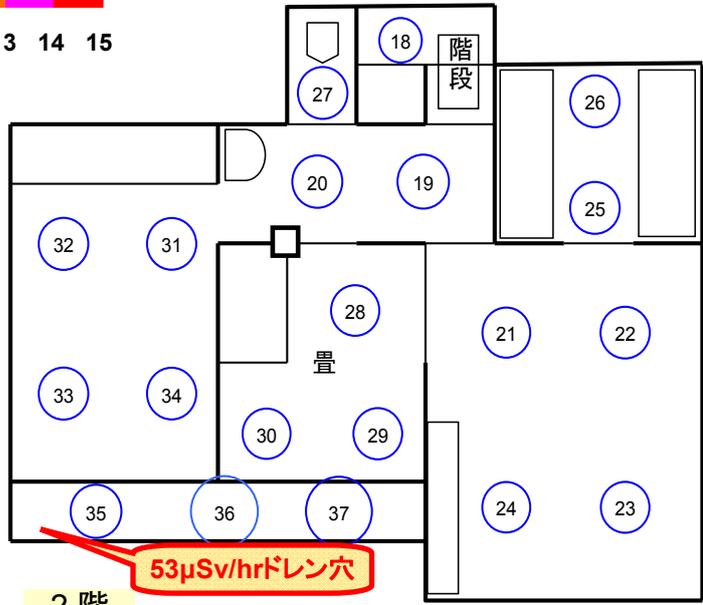


測定高さ: 1m

2階の寝室には、それは立派な苔が茂っていました。きのこも同様です。床板も抜けそうになりました。階段の途中には、動物の糞が転がっていました。

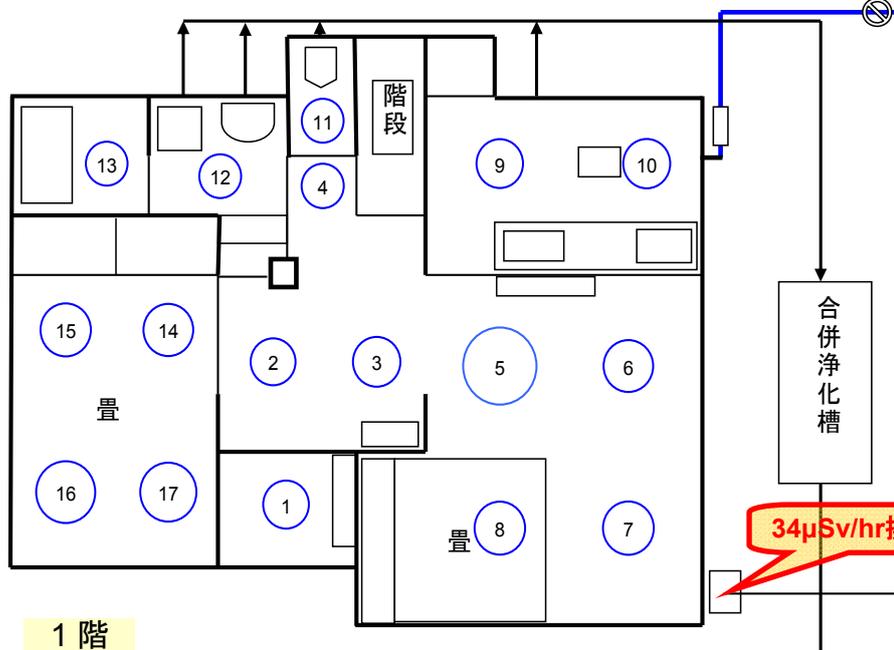


平均	1cm	5.93 x ÷ 1.11			1m	6.01 x ÷ 1.13			2m	5.94 x ÷ 1.11					
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	5.50	5.53	5.52	11	5.05	5.07	5.08	21	5.78	5.77	5.78	31	5.98	5.97	5.97
2	5.30	5.41	5.41	12	5.01	5.05	5.06	22	5.96	5.96	5.94	32	5.99	5.99	5.99
3	5.60	5.76	5.83	13	5.06	5.07	5.04	23	5.87	5.87	5.82	33	6.01	6.00	5.97
4	5.11	5.12	5.13	14	5.91	6.02	6.05	24	5.79	5.80	5.75	34	5.95	5.96	5.95
5	5.80	8.86	5.89	15	6.05	6.10	6.02	25	5.98	5.99	5.94	35	6.15	6.14	6.10
6	5.95	6.00	6.04	16	7.13	7.14	7.22	26	5.94	5.95	5.95	36	8.04	8.10	8.09
7	6.09	6.13	5.80	17	6.67	6.81	7.03	27	5.95	5.99	6.00	37	7.91	7.98	7.95
8	6.06	6.11	6.09	18	6.06	5.16	5.14	28	5.85	5.84	5.84	38			
9	5.61	5.64	5.65	19	6.19	6.22	6.23	29	5.84	5.89	5.90	39			
10	5.66	5.68	5.69	20	6.01	6.04	6.14	30	5.78	5.81	5.82	40			

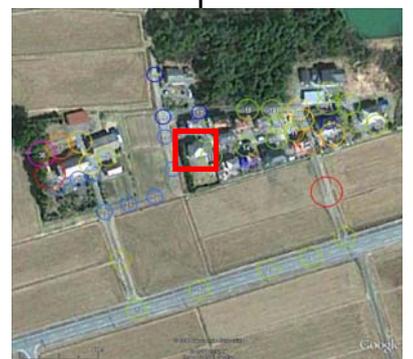


大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	15回目	測定日	平成26年11月8日(土)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	11:33~12:21
測定点	1cm	測定者	きなやん、OBいずさん、はしやん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEX AT6130C ※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>

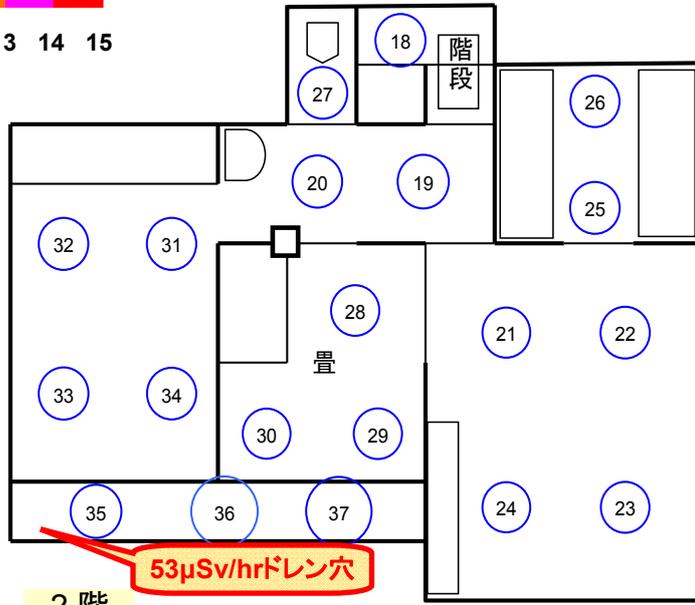

測定高さ: 1cm

2階の寝室には、それは立派な苔が茂っていました。きのこも同様です。床板も抜けそうになりました。階段の途中には、動物の糞が転がっていました。

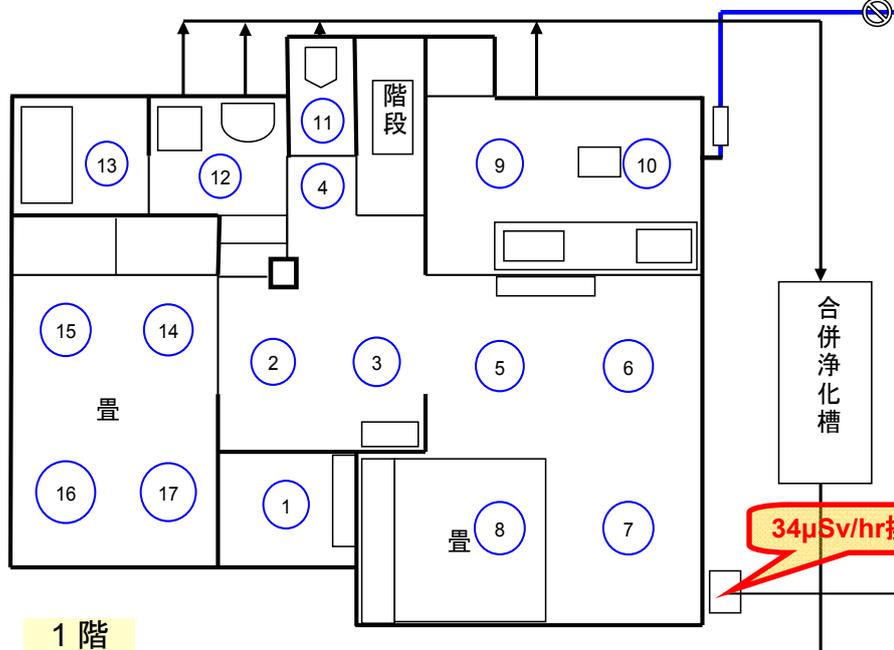

合併浄化槽

平均	1cm	5.93 x ÷ 1.11			1m	6.01 x ÷ 1.13			2m	5.94 x ÷ 1.11					
No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m	No	1cm	1m	2m
1	5.50	5.53	5.52	11	5.05	5.07	5.08	21	5.78	5.77	5.78	31	5.98	5.97	5.97
2	5.30	5.41	5.41	12	5.01	5.05	5.06	22	5.96	5.96	5.94	32	5.99	5.99	5.99
3	5.60	5.76	5.83	13	5.06	5.07	5.04	23	5.87	5.87	5.82	33	6.01	6.00	5.97
4	5.11	5.12	5.13	14	5.91	6.02	6.05	24	5.79	5.80	5.75	34	5.95	5.96	5.95
5	5.80	8.86	5.89	15	6.05	6.10	6.02	25	5.98	5.99	5.94	35	6.15	6.14	6.10
6	5.95	6.00	6.04	16	7.13	7.14	7.22	26	5.94	5.95	5.95	36	8.04	8.10	8.09
7	6.09	6.13	5.80	17	6.67	6.81	7.03	27	5.95	5.99	6.00	37	7.91	7.98	7.95
8	6.06	6.11	6.09	18	6.06	5.16	5.14	28	5.85	5.84	5.84	38			
9	5.61	5.64	5.65	19	6.19	6.22	6.23	29	5.84	5.89	5.90	39			
10	5.66	5.68	5.69	20	6.01	6.04	6.14	30	5.78	5.81	5.82	40			

