

# 大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定日 : 平成24年10月7日(日)

測定時間 : 9:45~12:50

測定器 : Polimaster PM-1610  
ATOMTEC AT6130C

測定点 : 地上1.0m高さ

測定者 : (東大和久)きなやん・坂さん

被ばく線量 : 24 $\mu$ Sv(借用APD)

9:00 : 道の駅ならは着0.24 $\mu$ Sv/h

: 受付免許証/許可書確認

防護装備着用、APD/トランシーバー借用

9:15 : 出発

9:45 : 一次立入開始

12:50 : 一次立入終了



14:00 : スクリーニングサーベイ

>13kcpm 拭き取り除染を実施

人・物とも<13kcpm で搬出・持ち出し可

14:30 : 終了

※Polimaster PM-1610は、(株)ラド・ソリューションズ(022-342-8727)の提供協力品です。

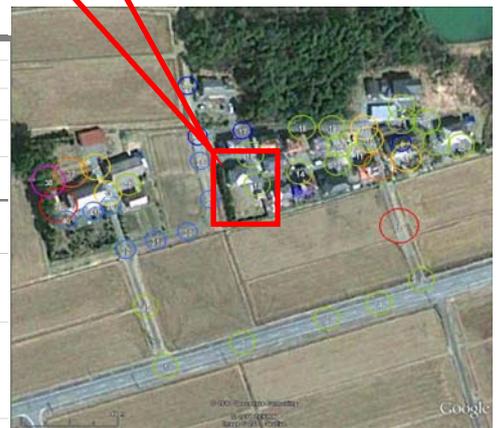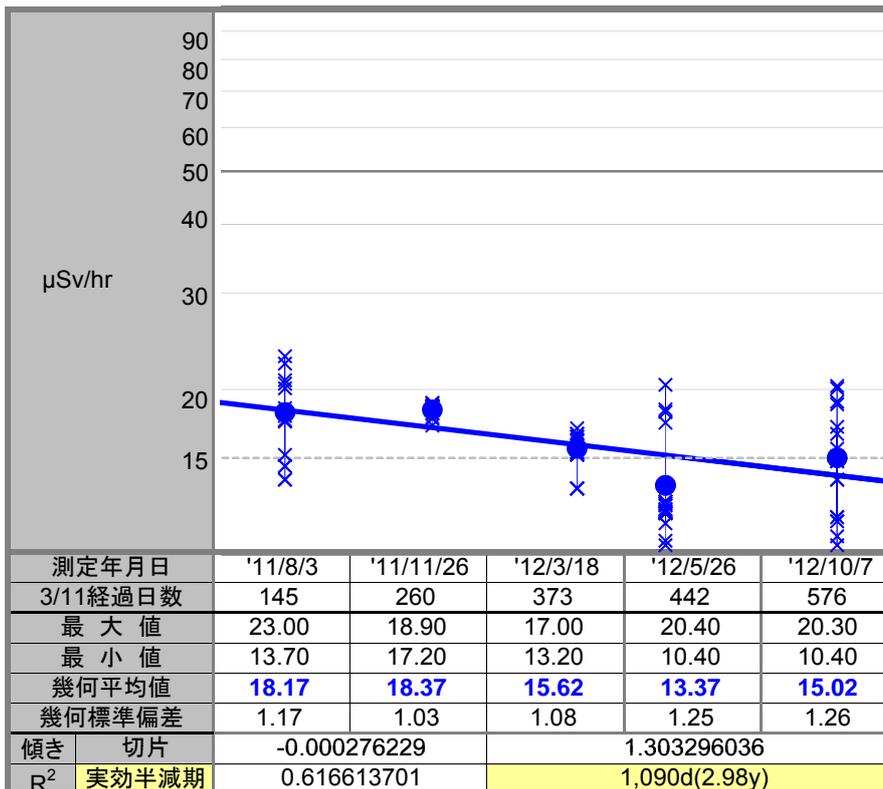

家屋内2階は、春の長雨や台風で新たに持ち込まれ、1階は、泥棒達の土足と割れたガラス戸から新たに持ち込まれました。これらにより実効半減期は、最長8.81年と長くなりました。しかし、庭は、2011年3月中旬に満遍なく汚染したままで、使用済燃料プールに鉄骨を落として、水しぶきをあげて再飛散させたりしているにもかかわらず、庭の線量率を大幅に上げるまでには寄与していません。風に吹き飛ばされるに任せて、線量率が変動しているものと思われます。