
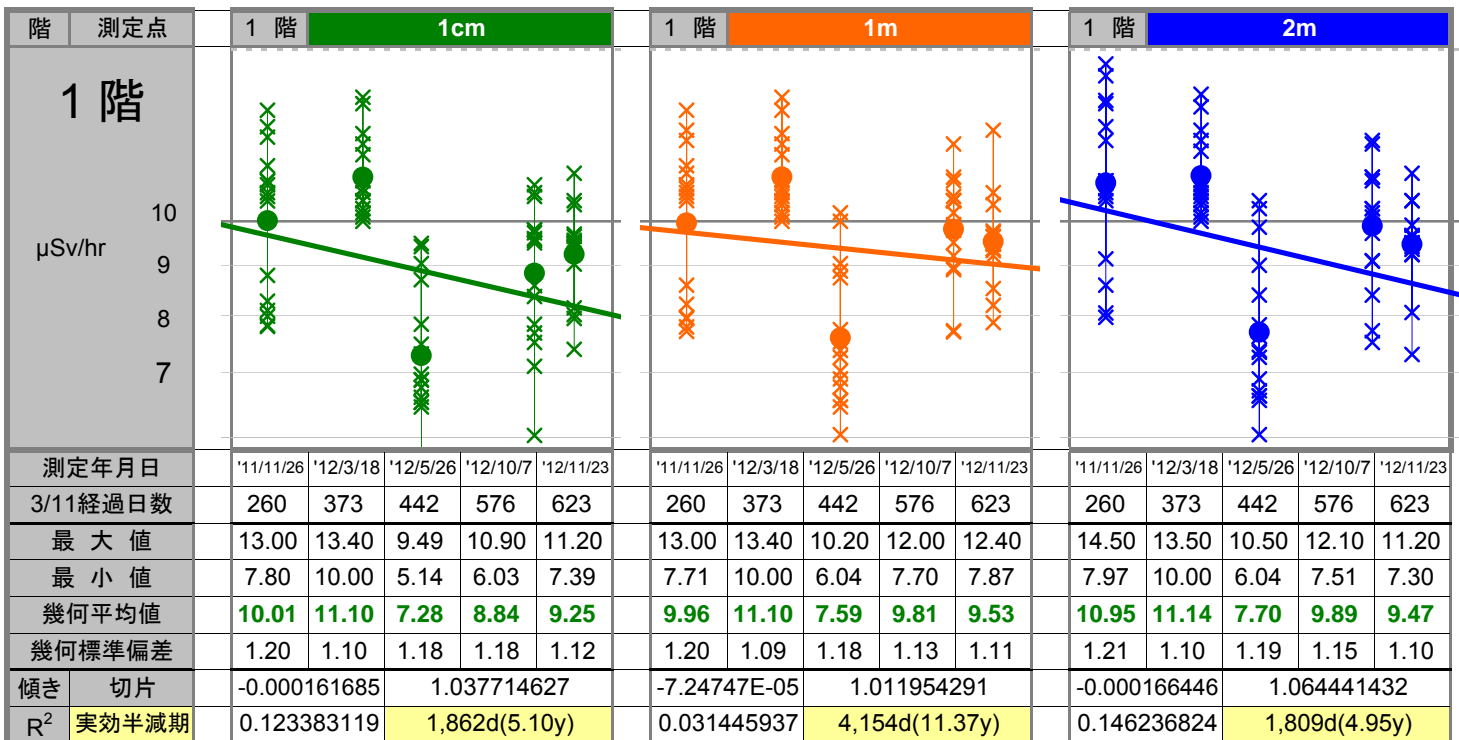


大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	下図参照のこと	測定日	平成24年11月23日(金)		
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	9:50~12:10		
測定点	下図参照のこと	測定者	きなやん、坂さん、ゆーみん		
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEC AT6130C	記録作成	xls-hashimoto		powered by xls-hashimoto
※Polimaster PM-1610は、(株)ラド・ソリューションズ(022-342-8727)の提供協力品です。					

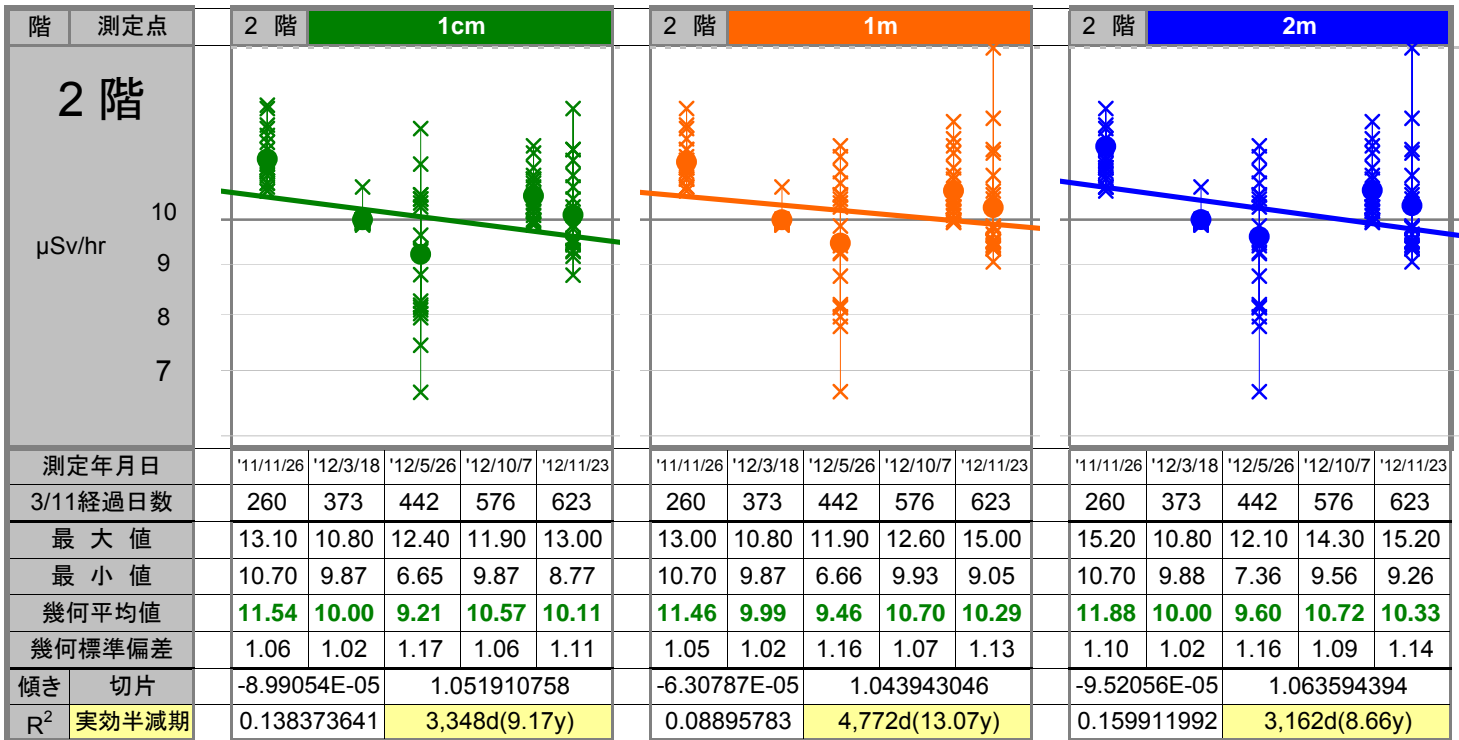

1階の1cm高さの線量率を除き、すべて10月7日の線量率に比べ低い値となりました。新たな放射性物質の持込は無く、実効半減期による減衰のみが結果として表れたものと思われます。

1階の1cm高さの線量率が10月7日の線量率より高くなったのは、家屋内の巡視点検等による立入があったため、放射性物質が靴により持ち込まれたものと思われます。これらの放射性物質は、1m高さや2m高さの線量率を上げるほどの量ではありませんでした。しかし、1cm高さの線量率を上げるのには十分な量でした。屋外はそれほど汚染レベルが高いということです。