
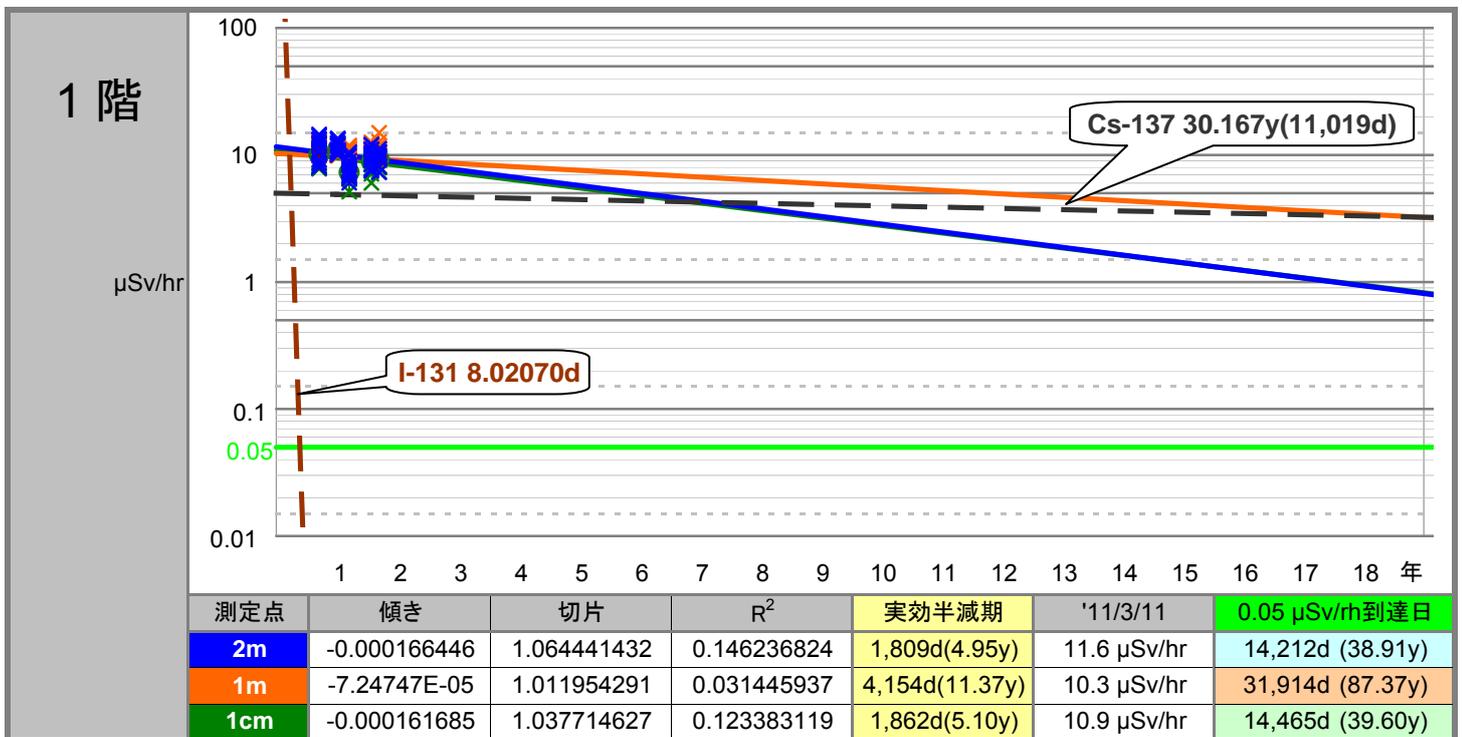


大熊町一時立入時放射線モニタリング結果(きなやん宅)

測定区分	下図参照のこと	測定日	平成24年11月23日(金)
測定地区	きなやん宅1階/2階	測定時間	9:50~12:10
測定点	下図参照のこと	測定者	きなやん、坂さん・ゆーみん
測定器	Polimaster PM-1610、ATOMTEC AT6130C	記録作成	xls-hashimoto <small>powered by xls-hashimoto</small>
※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ(022-342-8727)の提供協力品です。			

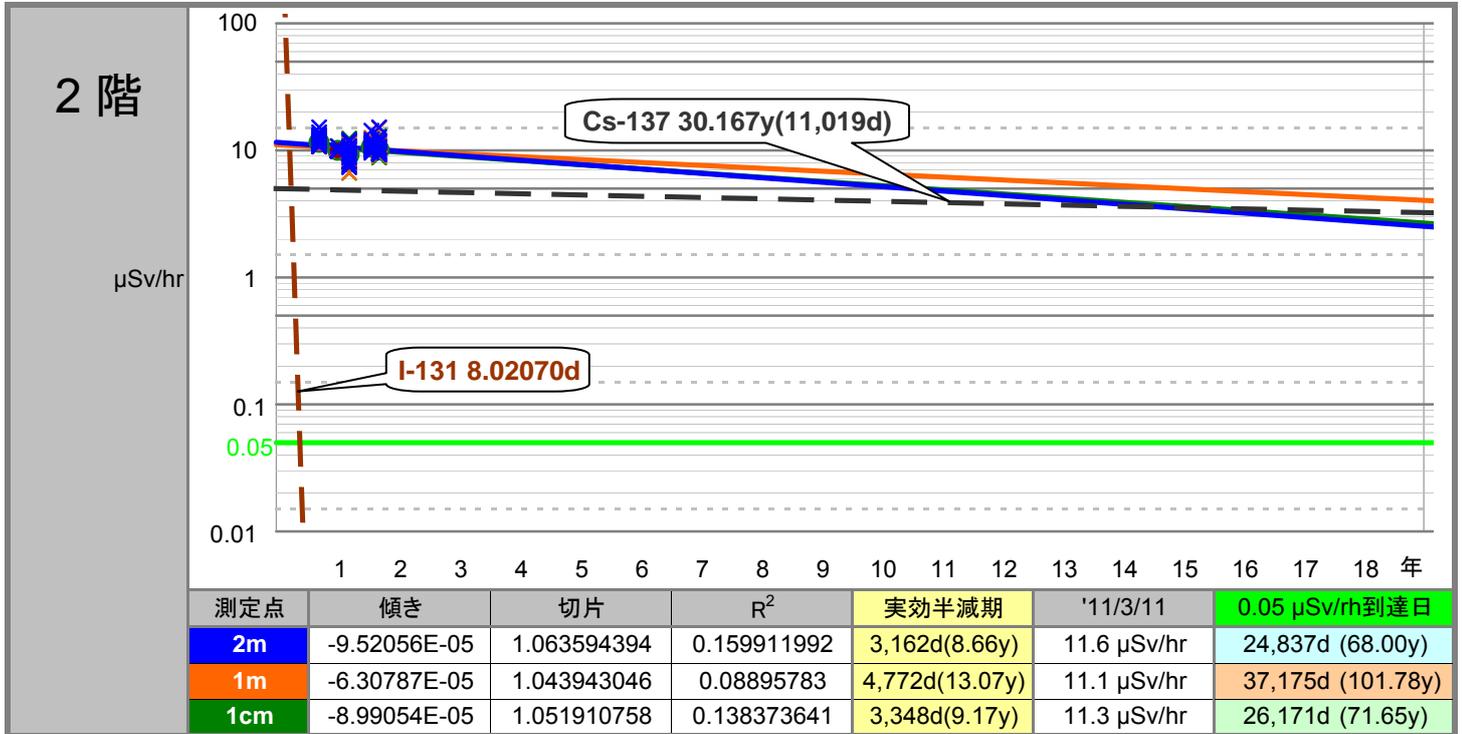

0.05 μSv/hrに到達する(事故前の元に戻る)のに、2階1m高さでは100年以上かかることが示されました。

除染等せずに100年までば、元に戻ります。100年の間、どこでどう過ごすかを考えることは、それほど無駄ではありません。

合理的に達成できる限り安く生活する方法を考える必要があります。

----- Cs-137の減衰直線です。ただし、存在量が不明ですので、30.167年という時の長さだけを感じて下さい。

----- I-131の減衰直線です。存在量が不明ですので、3月15日午前9時00分正門付近の11,930 μSv/hrとしました。