


田村市都路町第7行政区放射線モニタリング結果

測定区分	除染前	測定日	平成23年11月27日(日)	
測定地区	都路行政局	測定時間	8:00~17:00	
測定点	1cm	測定者	橋本利重	
測定器	Polimaster PM-1405	記録作成	橋本利重、橋本重治	
※Polimaster PM-1405は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。				

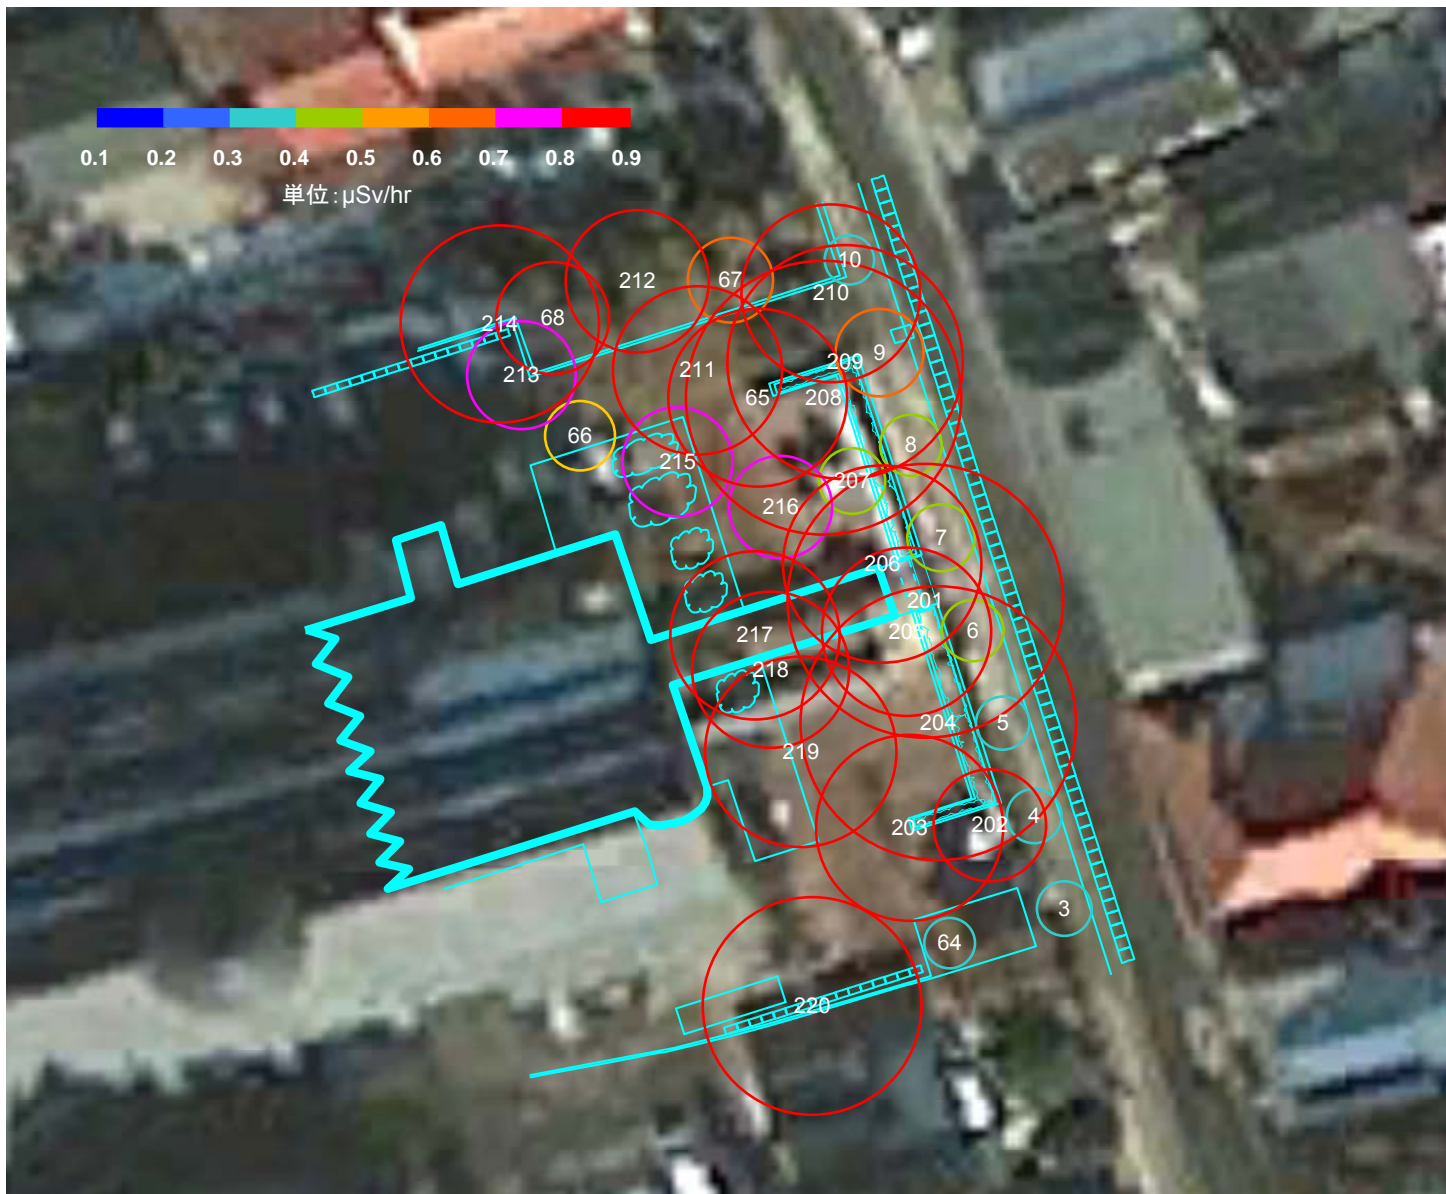

幾何平均		除染前	0.92		x ÷	1.85	除染後	x ÷		再除染後	x ÷		除染%				
No	除染前	除染後	除染%	再除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	再除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	再除染後	除染%
3	0.40					208	2.34					228					248
4	0.40					209	1.71					229					249
5	0.39					210	1.30					230					250
6	0.45					211	1.23					231					251
7	0.49					212	1.04					232					252
8	0.45					213	0.79					233					253
9	0.64					214	1.44					234					254
10	0.36					215	0.80					235					255
64	0.37					216	0.75					236					256
65	1.30					217	1.23					237					257
66	0.51					218	1.14					238					258
67	0.62					219	1.39					239					259
68	0.82					220	1.59					240					260
201	3.62					221	1.45					241					261
202	0.82					222	2.06					242					262
203	1.36					223						243					263
204	2.25					224						244					264
205	1.23					225						245					265
206	1.44					226						246					266
207	0.48					227						247					267