

田村市都路町第7行政区放射線モニタリング結果

測定区分	除染前	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)	
測定地区	吉田宅	測定時間	8:00~17:00	
測定点	1m	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平	
測定器	堀場製作所PM-1000 PolimasterPM-1610	記録作成	橋本利重、橋本重治 <small>powered by xls-hashimoto</small>	
※PolimasterPM-1610は、(株)ド・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。				




- ☆ 除染上の注意
- 拡染させない。(高圧洗浄機を使用する場合は飛散防止覆いを使用)
 - 内部被曝の防止(土が乾燥状態の時はウエット状態にする)

- ☆ 除染順序(案)
- 全般作業
 - 雨樋上のゴミを取り除く
 - 屋根の除染を実施
 - 壁面の除染
 - 地域別作業
 - NO18~(No14・15・26・27)~16~20の地域
 - ア 周辺の下草刈り及び樹木に絡まっているツタ等を取り除く。
 - イ 樹木の枝葉打ち又は剪定を実施する。
 - ウ 樹木の下の土を露出させる。
 - エ 土が露出している部分の表土を剥ぐ、表面線量が高い場合は土の入れ替えを実施
 - NO5・6・7・20・21・22の地域
 - (1)項のア・イ・ウ・エを実施
 - NO17・12・18・13・11・10の地域
 - (1)項のア・イ・ウ・エを実施
 - NO2・3・4・5・19・8・17の地域
 - (1)項のア・イ・ウ・エを実施
 - NO25の地域
 - (1)項のア・イ・ウ・エを実施
 - 入口~No1~2~24の地域
 - 砂利等の除去

幾何平均		除染前	0.61	x÷	1.45	除染後	x÷	再除染後	x÷	除染%								
No	除染前	除染後	除染%	再除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	再除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	再除染後	除染%	
1	0.58					21	0.36					41						61
2	0.48					22	0.44					42						62
3	0.57					23	0.26					43						63
4	0.62					24						44						64
5	0.63					25	0.40					45						65
6	0.60					26	0.33					46						66
7	0.80					27	0.55					47						67
8	0.48					28						48						68
9	0.73					29						49						69
10	0.61					30						50						70
11	0.68					31						51						71
12	0.77					32						52						72
13	0.72					33						53						73
14	0.88					34						54						74
15	1.61					35						55						75
16	0.60					36						56						76
17	0.97					37						57						77
18	0.85					38						58						78
19	0.73					39						59						79
20	0.69					40						60						80

田村市都路町第7行政区放射線モニタリング結果

測定区分	除染前	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)	
測定地区	吉田宅	測定時間	8:00~17:00	
測定点	1cm	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平	
測定器	Polimaster PM1703M0-1	記録作成	橋本利重、橋本重治 <small>powered by xls-hashimoto</small>	
	PolimasterPM-1610 ※PolimasterPM-1610は、(株)ドットソリューションズ(022-342-8727)の提供協力品です。			

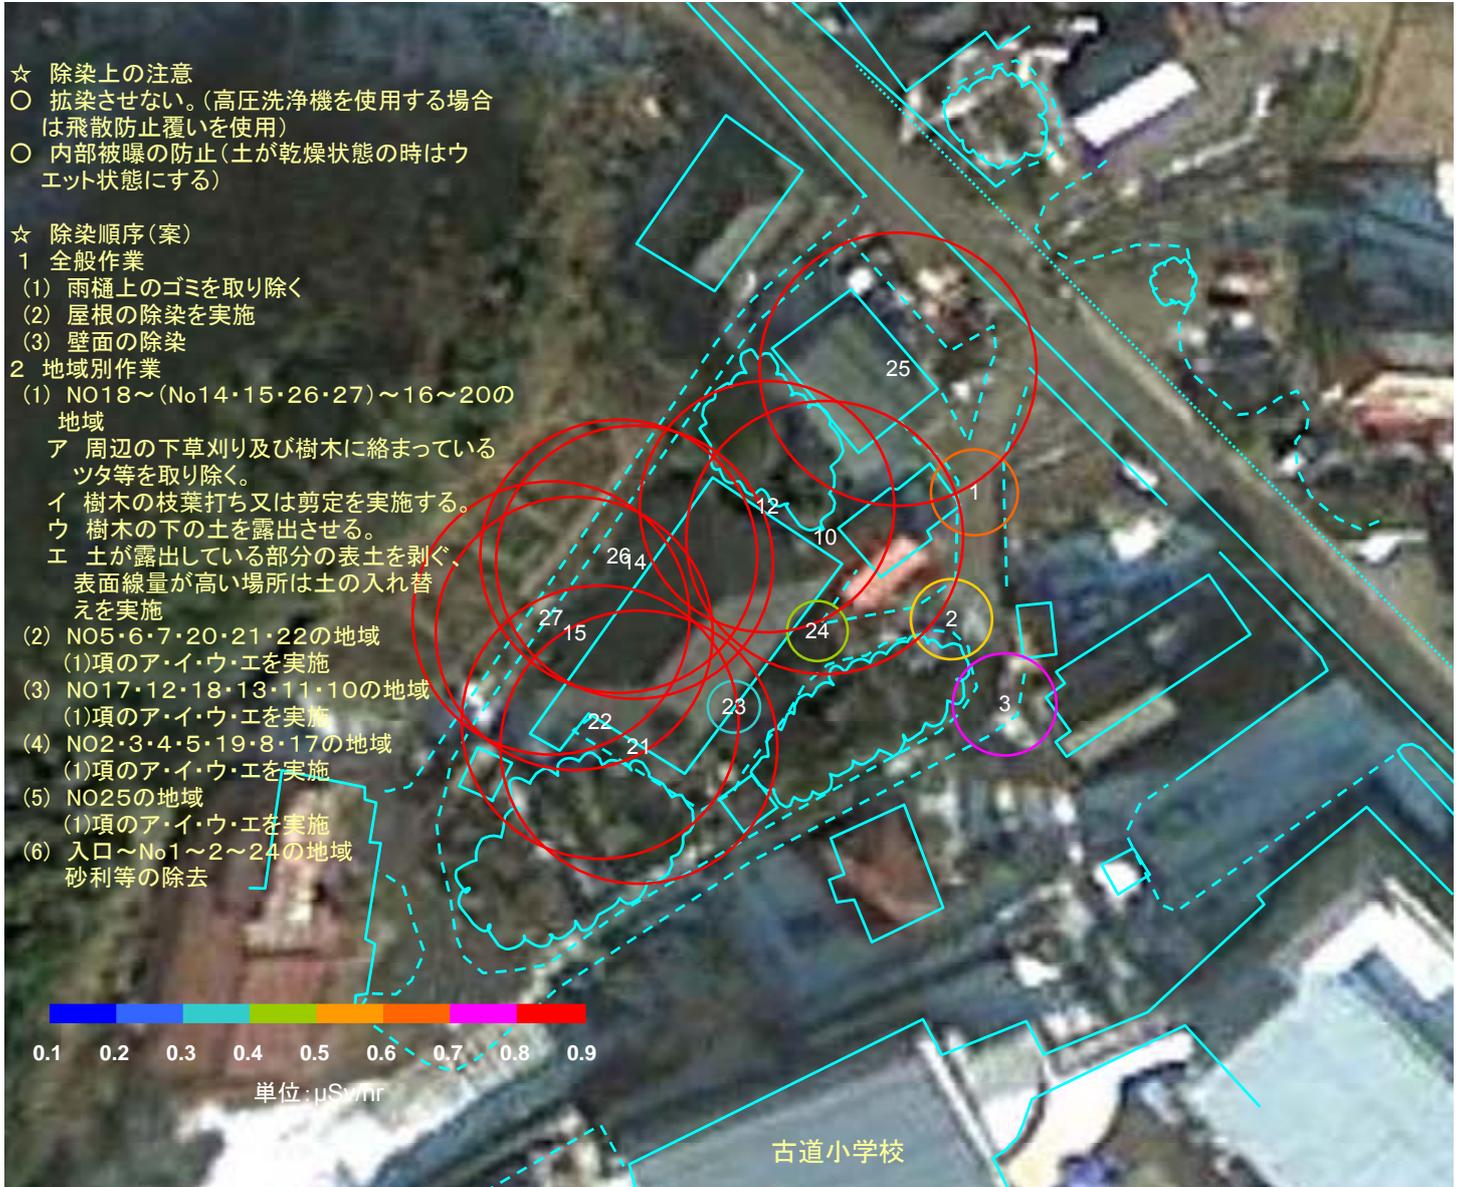

幾何平均		除染前		1.70		x÷		2.61		除染後		x÷		再除染後		x÷		除染%					
No	除染前	除染後	除染%	再除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	再除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	再除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	再除染後	除染%
1	0.63					21	2.18					41						61					
2	0.59					22	2.53					42						62					
3	0.75					23	0.38					43						63					
4						24	0.44					44						64					
5						25	3.14					45						65					
6						26	5.36					46						66					
7						27	4.48					47						67					
8						28						48						68					
9						29						49						69					
10	2.04					30						50						70					
11	1.84					31						51						71					
12						32						52						72					
13						33						53						73					
14	5.36					34						54						74					
15	4.48					35						55						75					
16						36						56						76					
17						37						57						77					
18						38						58						78					
19						39						59						79					
20						40						60						80					