


田村市都路町第7行政区除染作業結果

測定区分	除染後	測定日	平成23年11月11日(金)
測定地区	みやこ旅館	測定時間	8:00~17:00
測定点	1m	測定者	橋本利重、吉田幸弘
測定器	Polimaster PM-1405	記録作成	橋本利重、橋本重治
	Polimaster PM-1610	※Polimaster PM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	

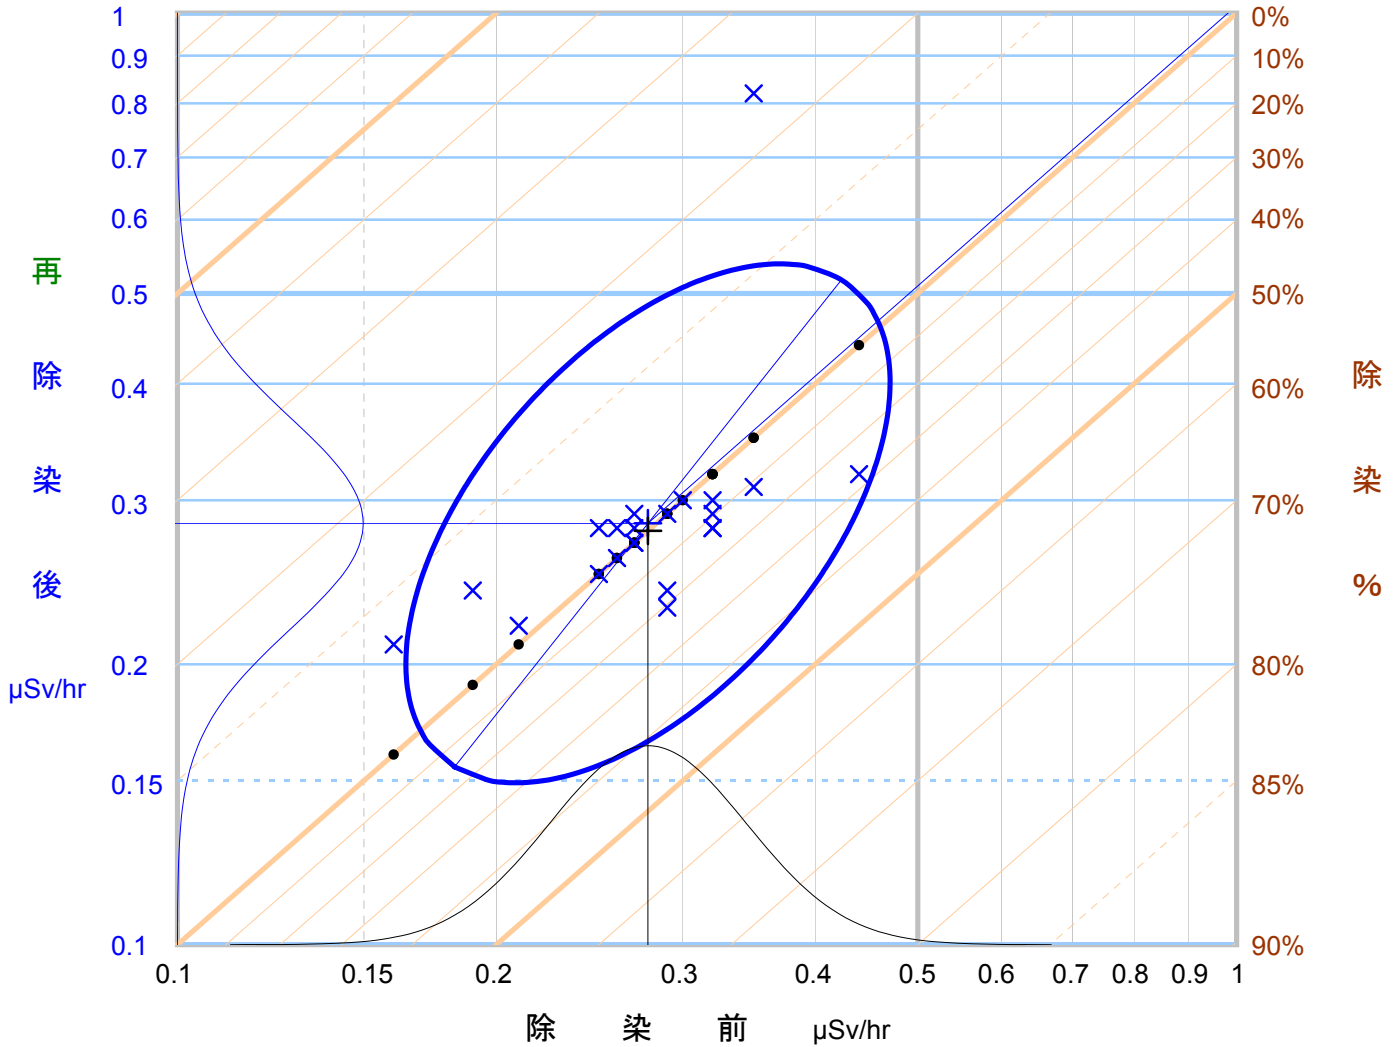


※ 確率楕円は、「95%信頼楕円」です。
 除染% (除染率) = (除染前 - 再除染後) / 除染前 × 100

幾何平均		除染前	0.28	x ÷	1.24	除染後	0.28	x ÷	1.30	再除染後	x ÷	除染%	-2%				
No	除染前	除染後	除染%	再除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	再除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	再除染後	除染%
1	0.30	0.30	0%			21	0.19	0.24	-26%			41					
2	0.26	0.26	0%			22						42					
3	0.25	0.25	0%			23						43					
4	0.27	0.27	0%			24	0.16	0.21	-31%			44					
5	0.29	0.29	0%			25						45					
6	0.27	0.27	0%			26	0.35	0.82	-134%			46					
7	0.29	0.23	21%			27						47					
8	0.29	0.24	17%			28	0.27	0.28	-4%			48					
9	0.25	0.28	-12%			29						49					
10	0.32	0.28	13%			30						50					
11	0.32	0.28	13%			31						51					
12	0.27	0.29	-7%			32						52					
13	0.26	0.28	-8%			33						53					
14	0.32	0.29	9%			34						54					
15	0.32	0.30	6%			35						55					
16	0.35	0.31	11%			36						56					
17	0.44	0.32	27%			37						57					
18	0.21	0.22	-5%			38						58					
19						39						59					
20						40						60					

田村市都路町第7行政区除染作業結果

測定区分	除染後	測定日	平成23年11月11日(金)
測定地区	みやこ旅館	測定時間	8:00~17:00
測定点	1cm	測定者	橋本利重、吉田幸弘
測定器	Polimaster PM-1405	記録作成	橋本利重、橋本重治
	PolimasterPM-1610	※PolimasterPM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	

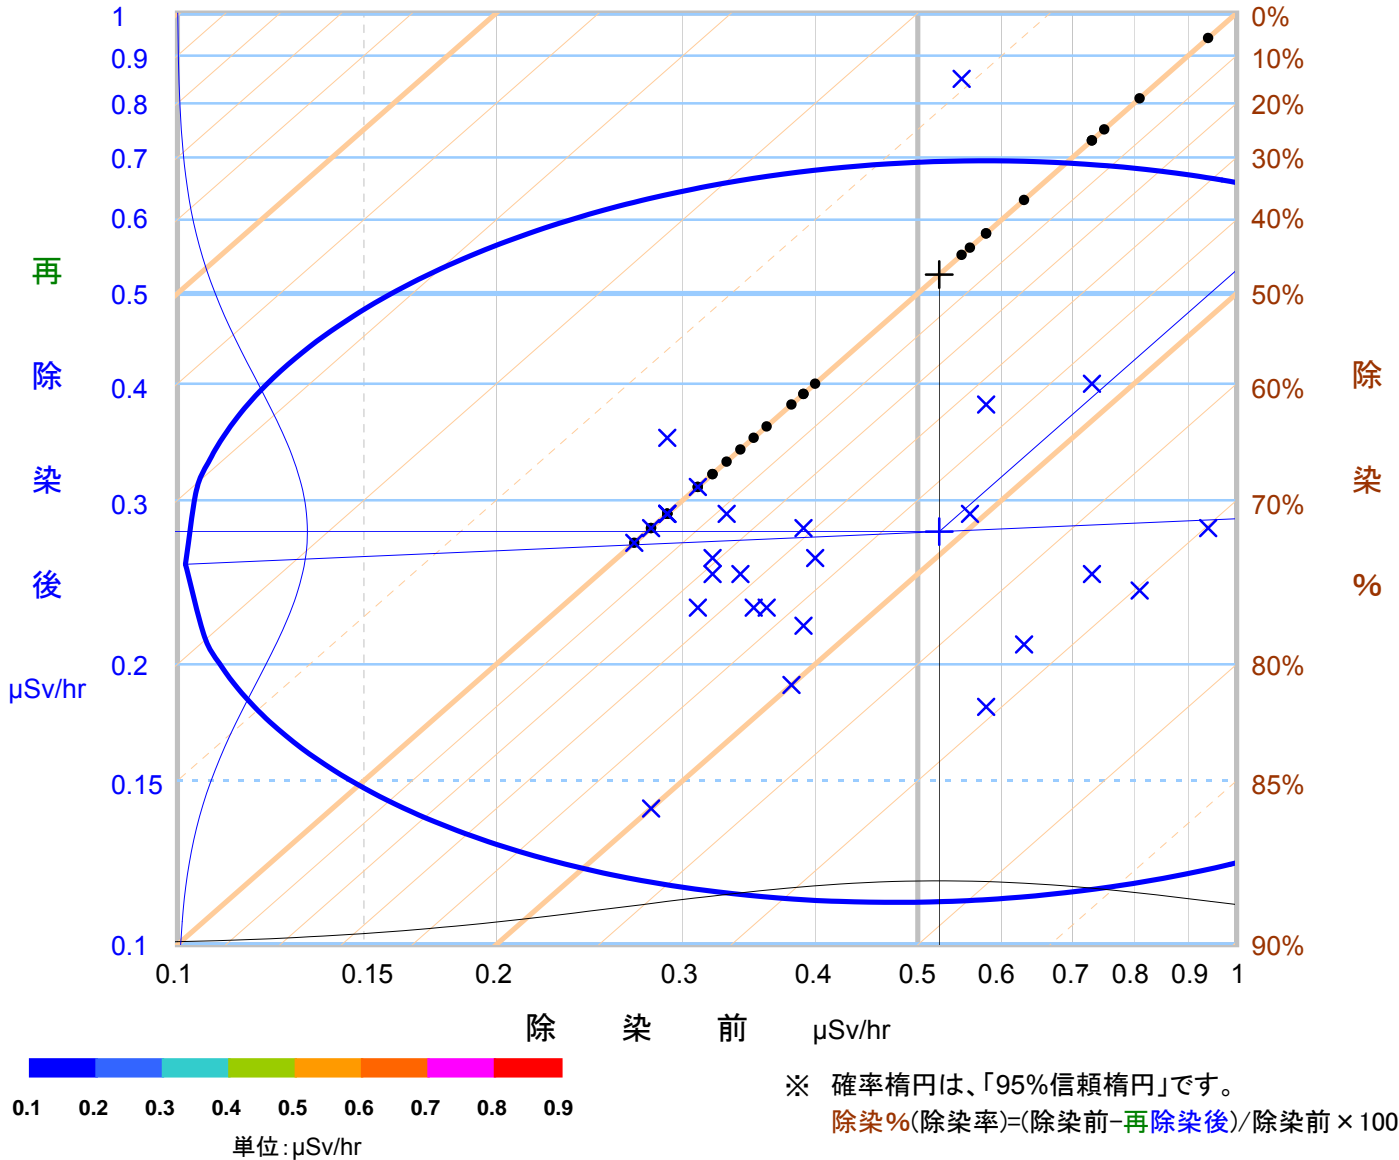

幾何平均		除染前	0.52	x ÷	1.95	除染後	0.28	x ÷	1.45	再除染後	x ÷	除染%	47%				
No	除染前	除染後	除染%	再除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	再除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	再除染後	除染%
1	0.31	0.31	0%			21	1.50	0.28	81%			41					
2	0.29	0.29	0%			22	2.51	0.27	89%			42					
3	0.29	0.29	0%			23	0.94	0.28	70%			43					
4	0.28	0.28	0%			24	0.40	0.26	35%			44					
5	0.27	0.27	0%			25	2.92	0.23	92%			45					
6	0.29	0.29	0%			26	0.75	1.08	-44%			46					
7	0.39	0.22	44%			27	0.73	0.40	45%			47					
8	0.35	0.23	34%			28	0.58	0.38	34%			48					
9	0.36	0.23	36%			29	0.29	0.35	-21%			49					
10	0.81	0.24	70%			30	0.55	0.85	-55%			50					
11	0.34	0.25	26%			31	0.28	0.14	50%			51					
12	0.32	0.25	22%			32	0.58	0.18	69%			52					
13	0.32	0.26	19%			33	0.38	0.19	50%			53					
14	0.39	0.28	28%			34	0.63	0.21	67%			54					
15	0.33	0.29	12%			35	1.53	0.21	86%			55					
16	0.56	0.29	48%			36						56					
17						37						57					
18	0.31	0.23	26%			38						58					
19	0.73	0.25	66%			39						59					
20	1.77	0.26	85%			40						60					