


# 田村市都路町第7行政区除染作業結果


測定区分	再除染後	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)
測定地区	第7行政区横町集会所周辺	測定時間	8:00~17:00
測定点	1m	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平
測定器	堀場製作所PM-1000 PolimasterPM-1610 ※PolimasterPM-1610は、(株)ト・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	橋本利重、橋本重治 <i>powered by xls-hashimoto</i>

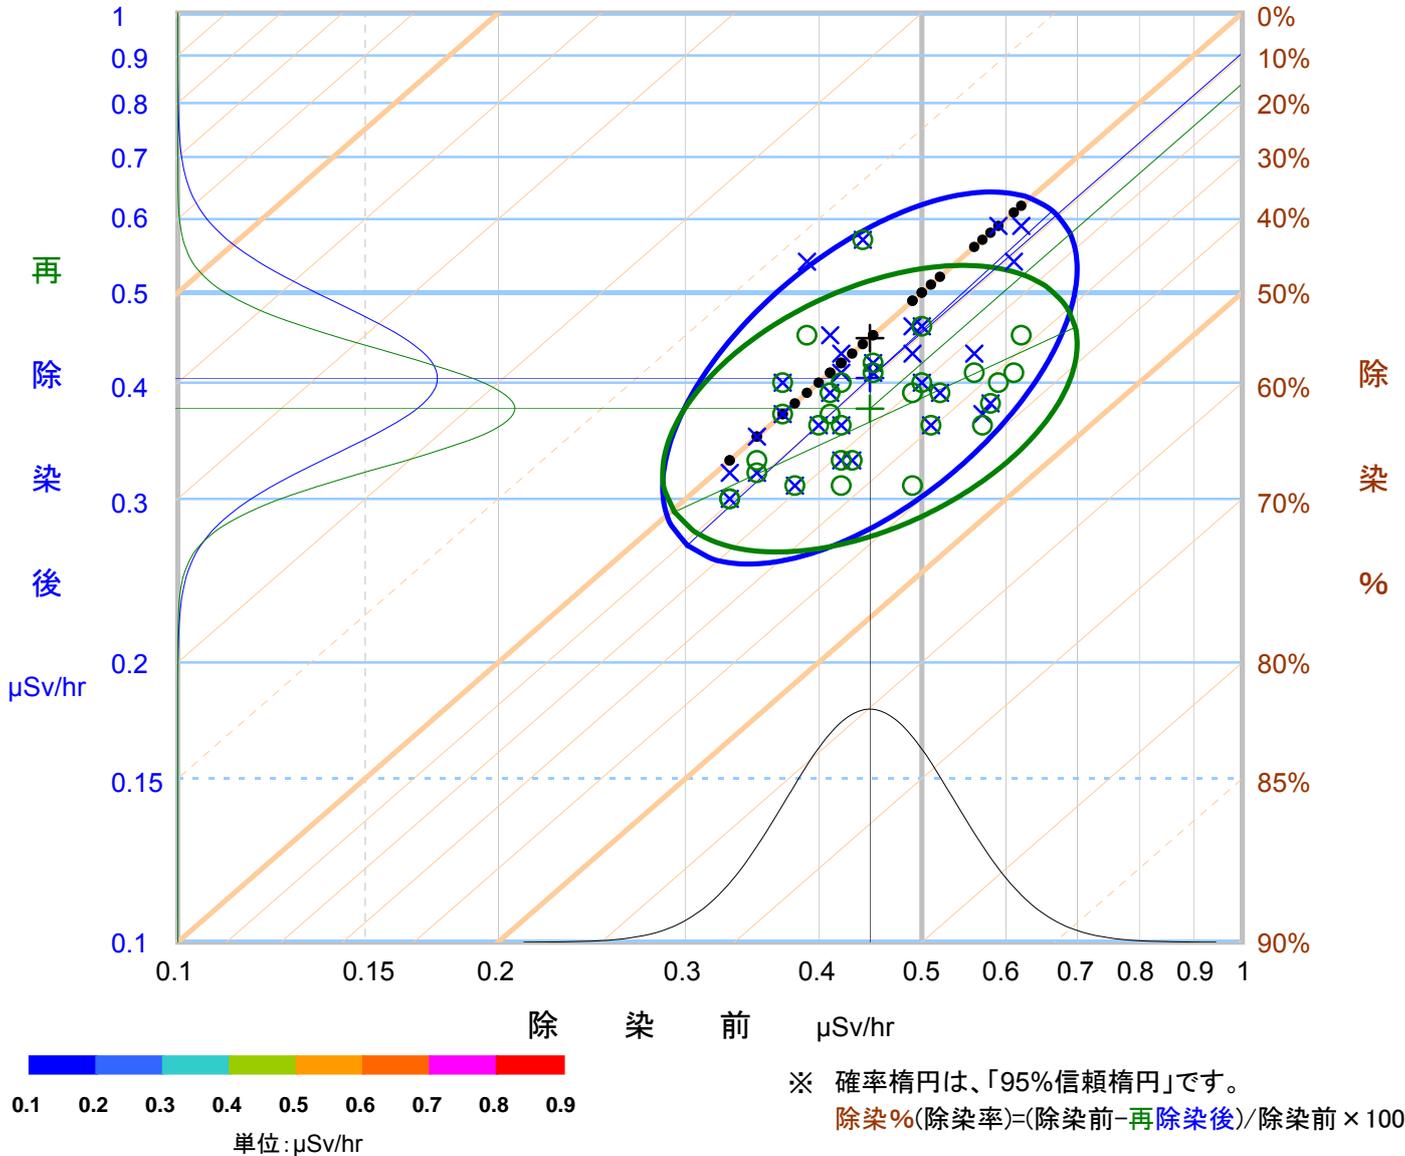

幾何平均		除染前	0.45	x ÷	1.20	除染後	0.40	x ÷	1.20	再除染後	0.38	x ÷	1.15	再除染%	16%		
No	除染前	除染後	除染%	再除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	再除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	再除染後	除染%
1	0.57	0.37	35%	0.36	37%	21	0.37	0.40	-8%	0.40	-8%	41				61	
2	0.45	0.42	7%	0.42	7%	22	0.44	0.57	-30%	0.57	-30%	42				62	
3	0.40	0.36	10%	0.36	10%	23	0.56	0.43	23%	0.41	27%	43				63	
4	0.45	0.41	9%	0.41	9%	24	0.49	0.46	6%	0.39	20%	44				64	
5	0.38	0.31	18%	0.31	18%	25	0.42	0.41	2%	0.31	26%	45				65	
6	0.43	0.33	23%	0.33	23%	26	0.35	0.35	0%	0.33	6%	46				66	
7	0.33	0.30	9%	0.30	9%	27	0.35	0.32	9%	0.32	9%	47				67	
8	0.50	0.40	20%	0.40	20%	28	0.33	0.32	3%	0.30	9%	48				68	
9	0.58	0.38	34%	0.38	34%	29	0.41	0.45	-10%	0.37	10%	49				69	
10	0.37	0.37	0%	0.37	0%	30	0.42	0.36	14%	0.36	14%	50				70	
11	0.41	0.39	5%	0.39	5%	31	0.39	0.54	-38%	0.45	-15%	51				71	
12	0.42	0.33	21%	0.33	21%	32		0.39		0.39		52				72	
13	0.51	0.36	29%	0.36	29%	33		0.38		0.38		53				73	
14	0.52	0.39	25%	0.39	25%	34						54				74	
15	0.50	0.46	8%	0.46	8%	35						55				75	
16	0.49	0.43	12%	0.31	37%	36						56				76	
17	0.59	0.59	0%	0.40	32%	37						57				77	
18	0.42	0.43	-2%	0.40	5%	38						58				78	
19	0.61	0.54	11%	0.41	33%	39						59				79	
20	0.62	0.59	5%	0.45	27%	40						60				80	

# 田村市都路町第7行政区除染作業結果

測定区分	再除染後	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)
測定地区	第7行政区横町集会所周辺	測定時間	8:00~17:00
測定点	50cm	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平
測定器	堀場製作所PM-1000、Polimaster PM1703M0-1 PolimasterPM-1610 ※PolimasterPM-1610は、(株)ト・ソリューションズ(022-342-8727)の提供協力品です。	記録作成	橋本利重、橋本重治 <small>powered by xls-hashimoto</small>

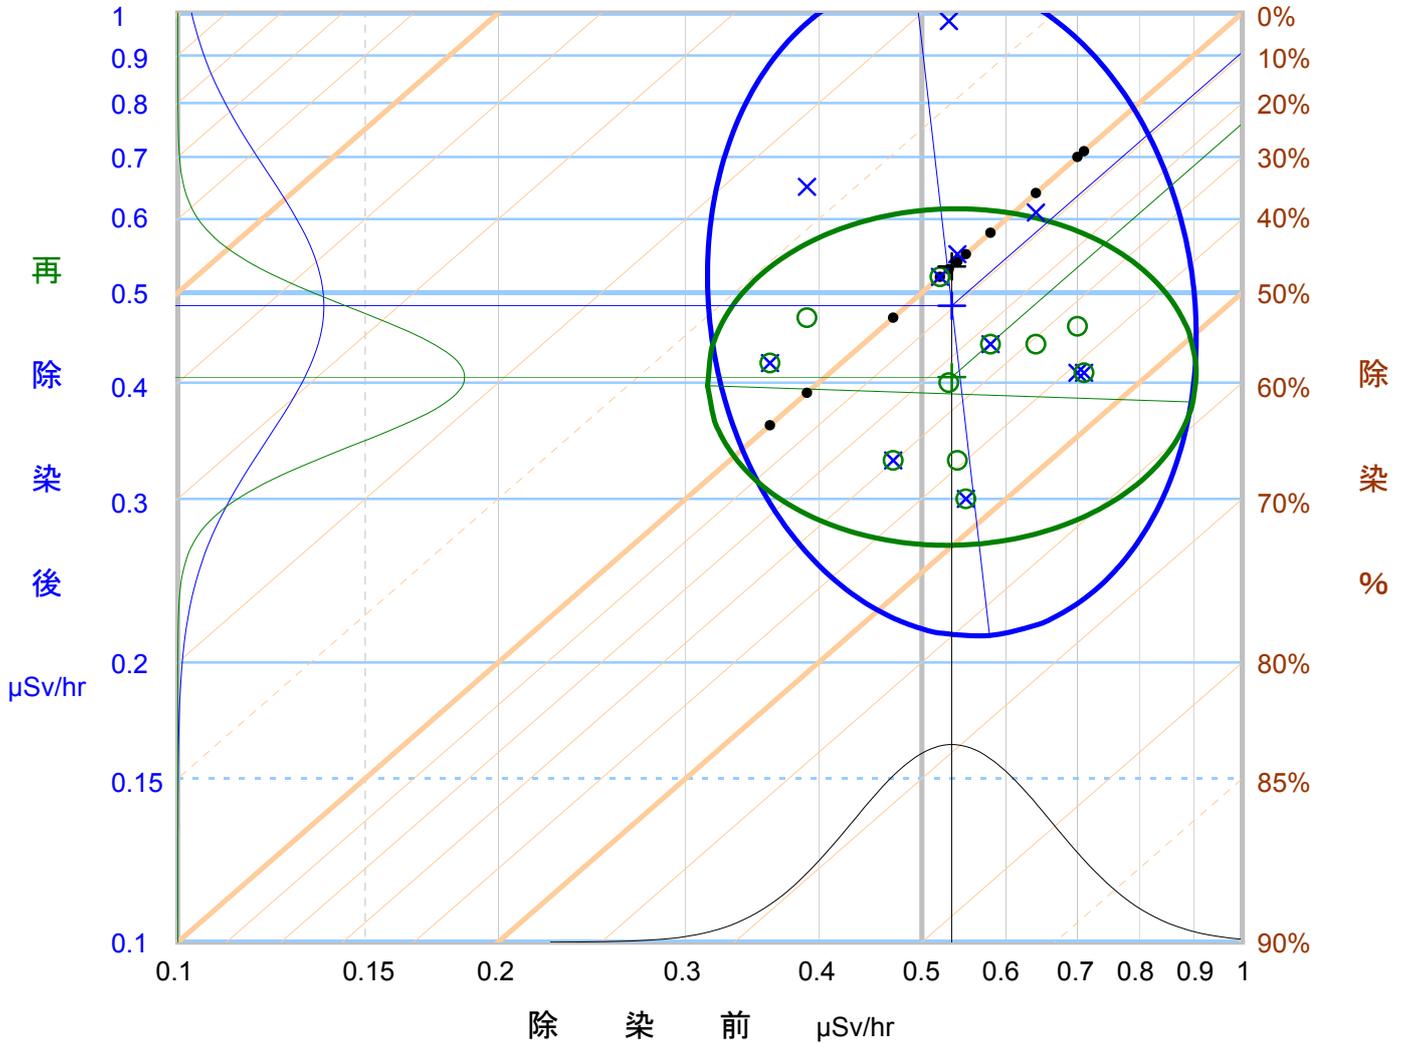

※ 確率楕円は、「95%信頼楕円」です。  
 除染%(除染率)=(除染前-再除染後)/除染前×100

幾何平均		除染前	0.53	x÷	1.24	除染後	0.42	x÷	1.32	再除染後	0.39	x÷	1.22	再除染%	27%		
No	除染前	除染後	除染%	再除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	再除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	再除染後	除染%
1	0.70	0.41	41%	0.46	34%	21		0.41		0.41		41					
2	0.58	0.44	24%	0.44	24%	22		0.69		0.69		42					
3		0.35		0.35		23		0.46		0.44		43					
4		0.41		0.41		24		0.50		0.41		44					
5		0.26		0.26		25		0.45		0.38		45					
6	0.47	0.33	30%	0.33	30%	26		0.37		0.34		46					
7		0.34		0.34		27		0.35		0.35		47					
8		0.45		0.45		28		0.39		0.32		48					
9	0.71	0.41	42%	0.41	42%	29		0.49		0.43		49					
10		0.46		0.46		30		0.40		0.40		50					
11		0.29		0.29		31	0.39	0.65	-67%	0.47	-21%	51					
12		0.31		0.31		32		0.35		0.35		52					
13	0.55	0.30	45%	0.30	45%	33		0.31		0.31		53					
14		0.37		0.37		34						54					
15	0.52	0.52	0%	0.52	0%	35						55					
16	0.54	0.55	-2%	0.33	39%	36						56					
17	0.53	0.98	-85%	0.40	25%	37						57					
18	0.36	0.42	-17%	0.42	-17%	38						58					
19	0.64	0.61	5%	0.44	31%	39						59					
20		0.57		0.48		40						60					

