


# 田村市都路町第7行政区除染作業結果

測定区分	再除染後	測定日	平成23年10月9日(水)・10日(木)
測定地区	第7行政区横町集会所周辺	測定時間	8:00~17:00
測定点	1m	測定者	橋本利重、吉田篤也、吉田正、吉田和平
測定器	堀場製作所PM-1000 PolimasterPM-1610 ※PolimasterPM-1610は、(株)ラド・ソリューションズ (022-342-8727) の提供協力品です。	記録作成	橋本利重、橋本重治 <i>powered by xls-hashimoto</i>

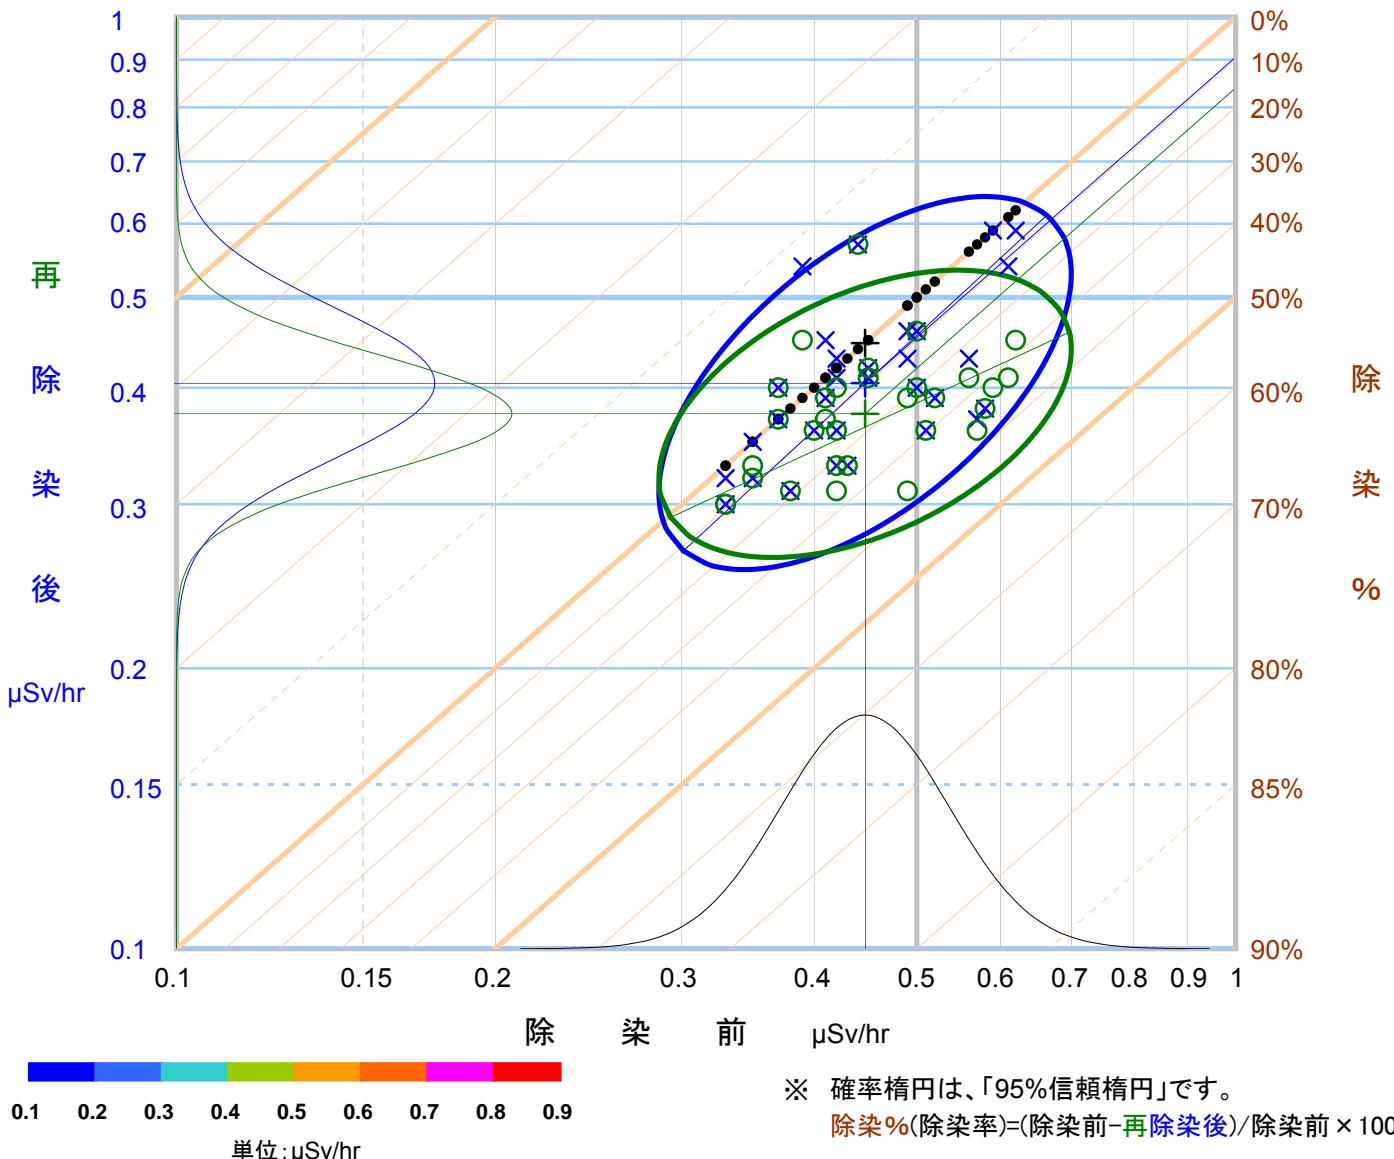

幾何平均	除染前	0.45	$\times \div$	1.20	除染後	0.40	$\times \div$	1.20	再除染後	0.38	$\times \div$	1.15	再除染%	16%					
No	除染前	除染後	除染%	再除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	No	除染前	除染後	除染%	再除染後	除染%
1	0.57	0.37	35%	0.36	37%	21	0.37	0.40	-8%	41				61					
2	0.45	0.42	7%	0.42	7%	22	0.44	0.57	-30%	42				62					
3	0.40	0.36	10%	0.36	10%	23	0.56	0.43	23%	43				63					
4	0.45	0.41	9%	0.41	9%	24	0.49	0.46	6%	44				64					
5	0.38	0.31	18%	0.31	18%	25	0.42	0.41	2%	45				65					
6	0.43	0.33	23%	0.33	23%	26	0.35	0.35	0%	46				66					
7	0.33	0.30	9%	0.30	9%	27	0.35	0.32	9%	47				67					
8	0.50	0.40	20%	0.40	20%	28	0.33	0.32	3%	48				68					
9	0.58	0.38	34%	0.38	34%	29	0.41	0.45	-10%	49				69					
10	0.37	0.37	0%	0.37	0%	30	0.42	0.36	14%	50				70					
11	0.41	0.39	5%	0.39	5%	31	0.39	0.54	-38%	51				71					
12	0.42	0.33	21%	0.33	21%	32	0.39		0.39	52				72					
13	0.51	0.36	29%	0.36	29%	33	0.38		0.38	53				73					
14	0.52	0.39	25%	0.39	25%	34				54				74					
15	0.50	0.46	8%	0.46	8%	35				55				75					
16	0.49	0.43	12%	0.31	37%	36				56				76					
17	0.59	0.59	0%	0.40	32%	37				57				77					
18	0.42	0.43	-2%	0.40	5%	38				58				78					
19	0.61	0.54	11%	0.41	33%	39				59				79					
20	0.62	0.59	5%	0.45	27%	40				60				80					